

REFERENCIAS

- ABASTECIMIENTO DE AGUA
- DESAGUE PRIMARIO
- DESAGUE PLUVIAL
- - - ABASTECIMIENTO EXISTENTE
- COLECTOR EXISTENTE
- PLUVIALES EXISTENTES
- - - PLUVIALES EXISTENTES A ELIMINAR
- MEDIDOR DE OSE SEGUN DETALLE
- CAMARAS INSPECCION
- PVC MATERIAL DEL CAÑO
- Ø 160 ESPESOR DEL CAÑO
- P: 1% PENDIENTE DE CAÑERÍA




**ESTUDIO
PITAMIGLIO**


INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

LIBERTAD 2438 Tel.Fax. (598-2) 710-8358 (598-2) 710-6735
E-mail: estudio@pittamiglio.com.uy Web: www.pittamiglio.com.uy
MONTEVIDEO - URUGUAY

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	S.01	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1/750	FECHA	24/07/2012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	SANITARIA				
PLANO	DESAGUES Y ABASTECIMIENTO - PLANTA BAJA				
ARCHIVO	BAR-LOB-S01-R0				



JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 . TEL. 27107370 . MONTEVIDEO
 info@mvaarquitectos.net www.mvaarquitectos.net

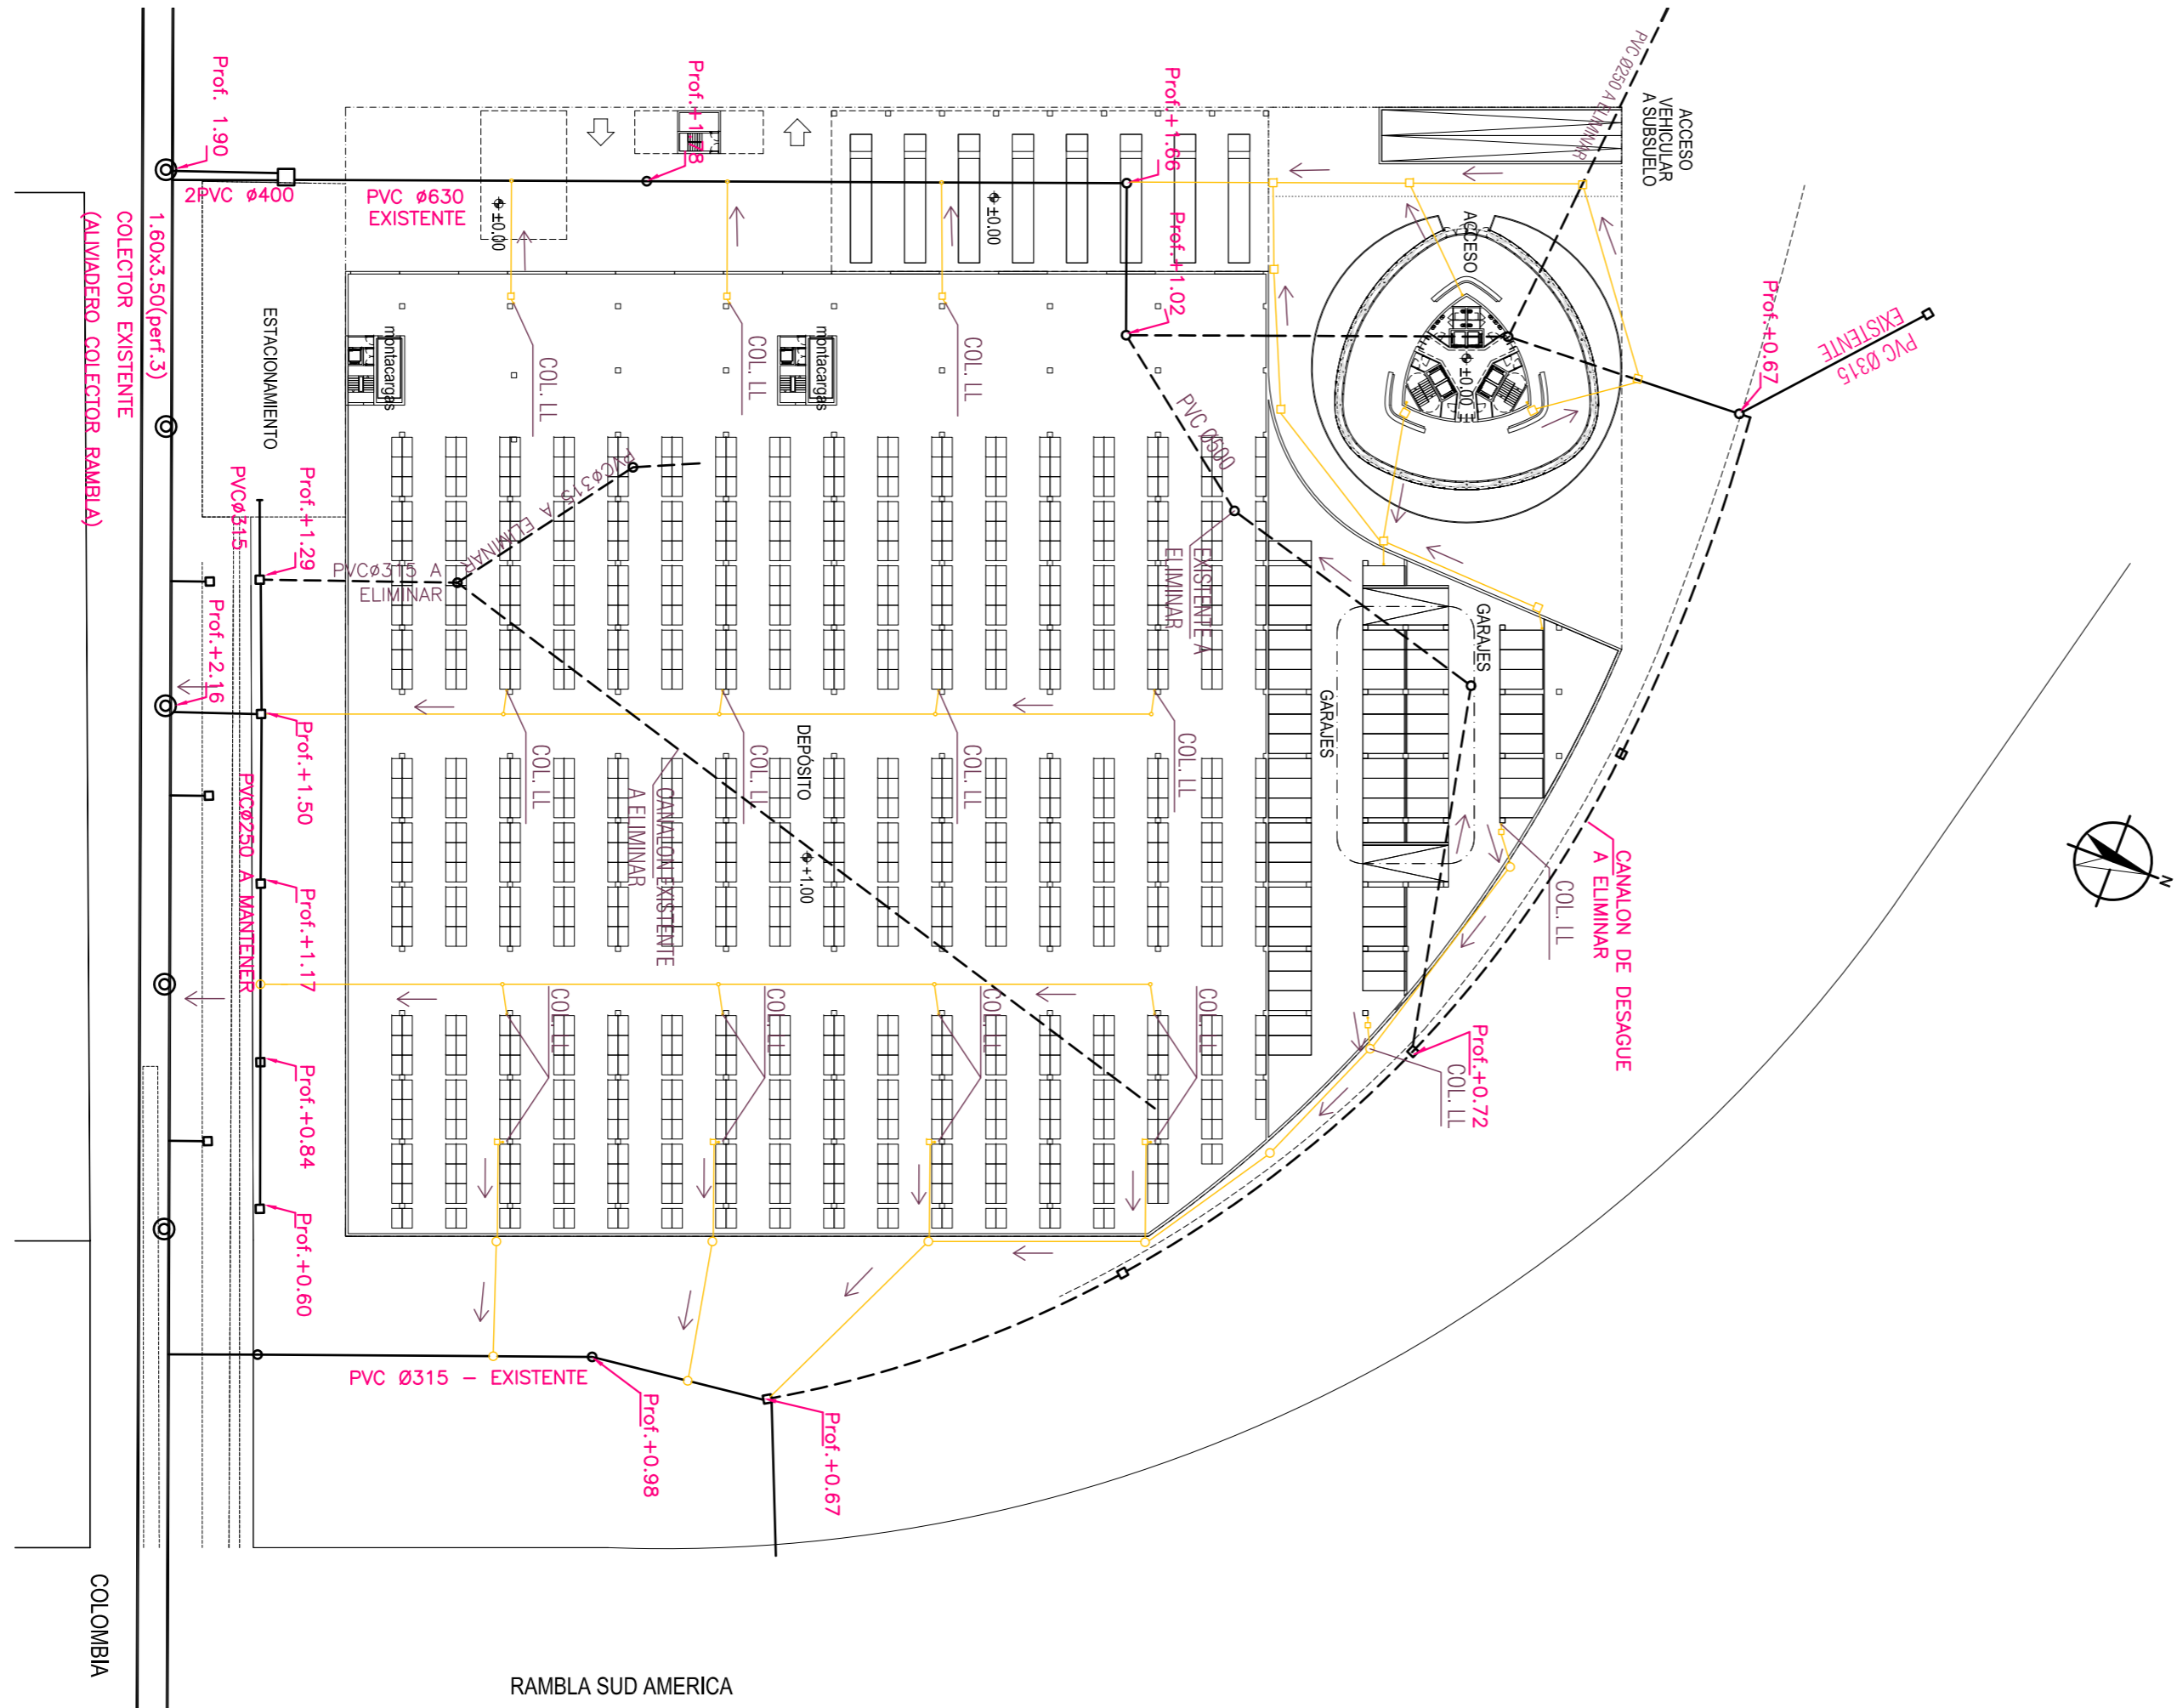

- REFERENCIAS**
- ABASTECIMIENTO DE AGUA
 - DESAGUE PRIMARIO
 - DESAGUE PLUVIAL
 - ABASTECIMIENTO EXISTENTE
 - COLECTOR EXISTENTE
 - PLUVIALES EXISTENTES
 - - - PLUVIALES EXISTENTES A ELIMINAR
 - MEDIDOR DE OSE
 - CAMARAS INSPECCION
 - PVC
 - Ø 160 ESPESOR DEL CAÑO
 - P: 1% PENDIENTE DE CAÑERÍA



**ESTUDIO
PITAMIGLIO**


INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL
 LIBERTAD 2438 Tel.Fax: (598-2) 710-8358 (598-2) 710-6735
 E-mail: estudio@pittamiglio.com.uy Web: www.pittamiglio.com.uy
 MONTEVIDEO - URUGUAY

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	S.02	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1/750	FECHA	24/07/2012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	SANITARIA				
PLANO	PLUVIALES - PLANTA BAJA				
ARCHIVO	BAR-LOB-S01-R0				

MV+
MW/ARQUITECTOS

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 . TEL. 27107370 . MONTEVIDEO
 info@mvarquitectos.net www.mvarquitectos.net

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

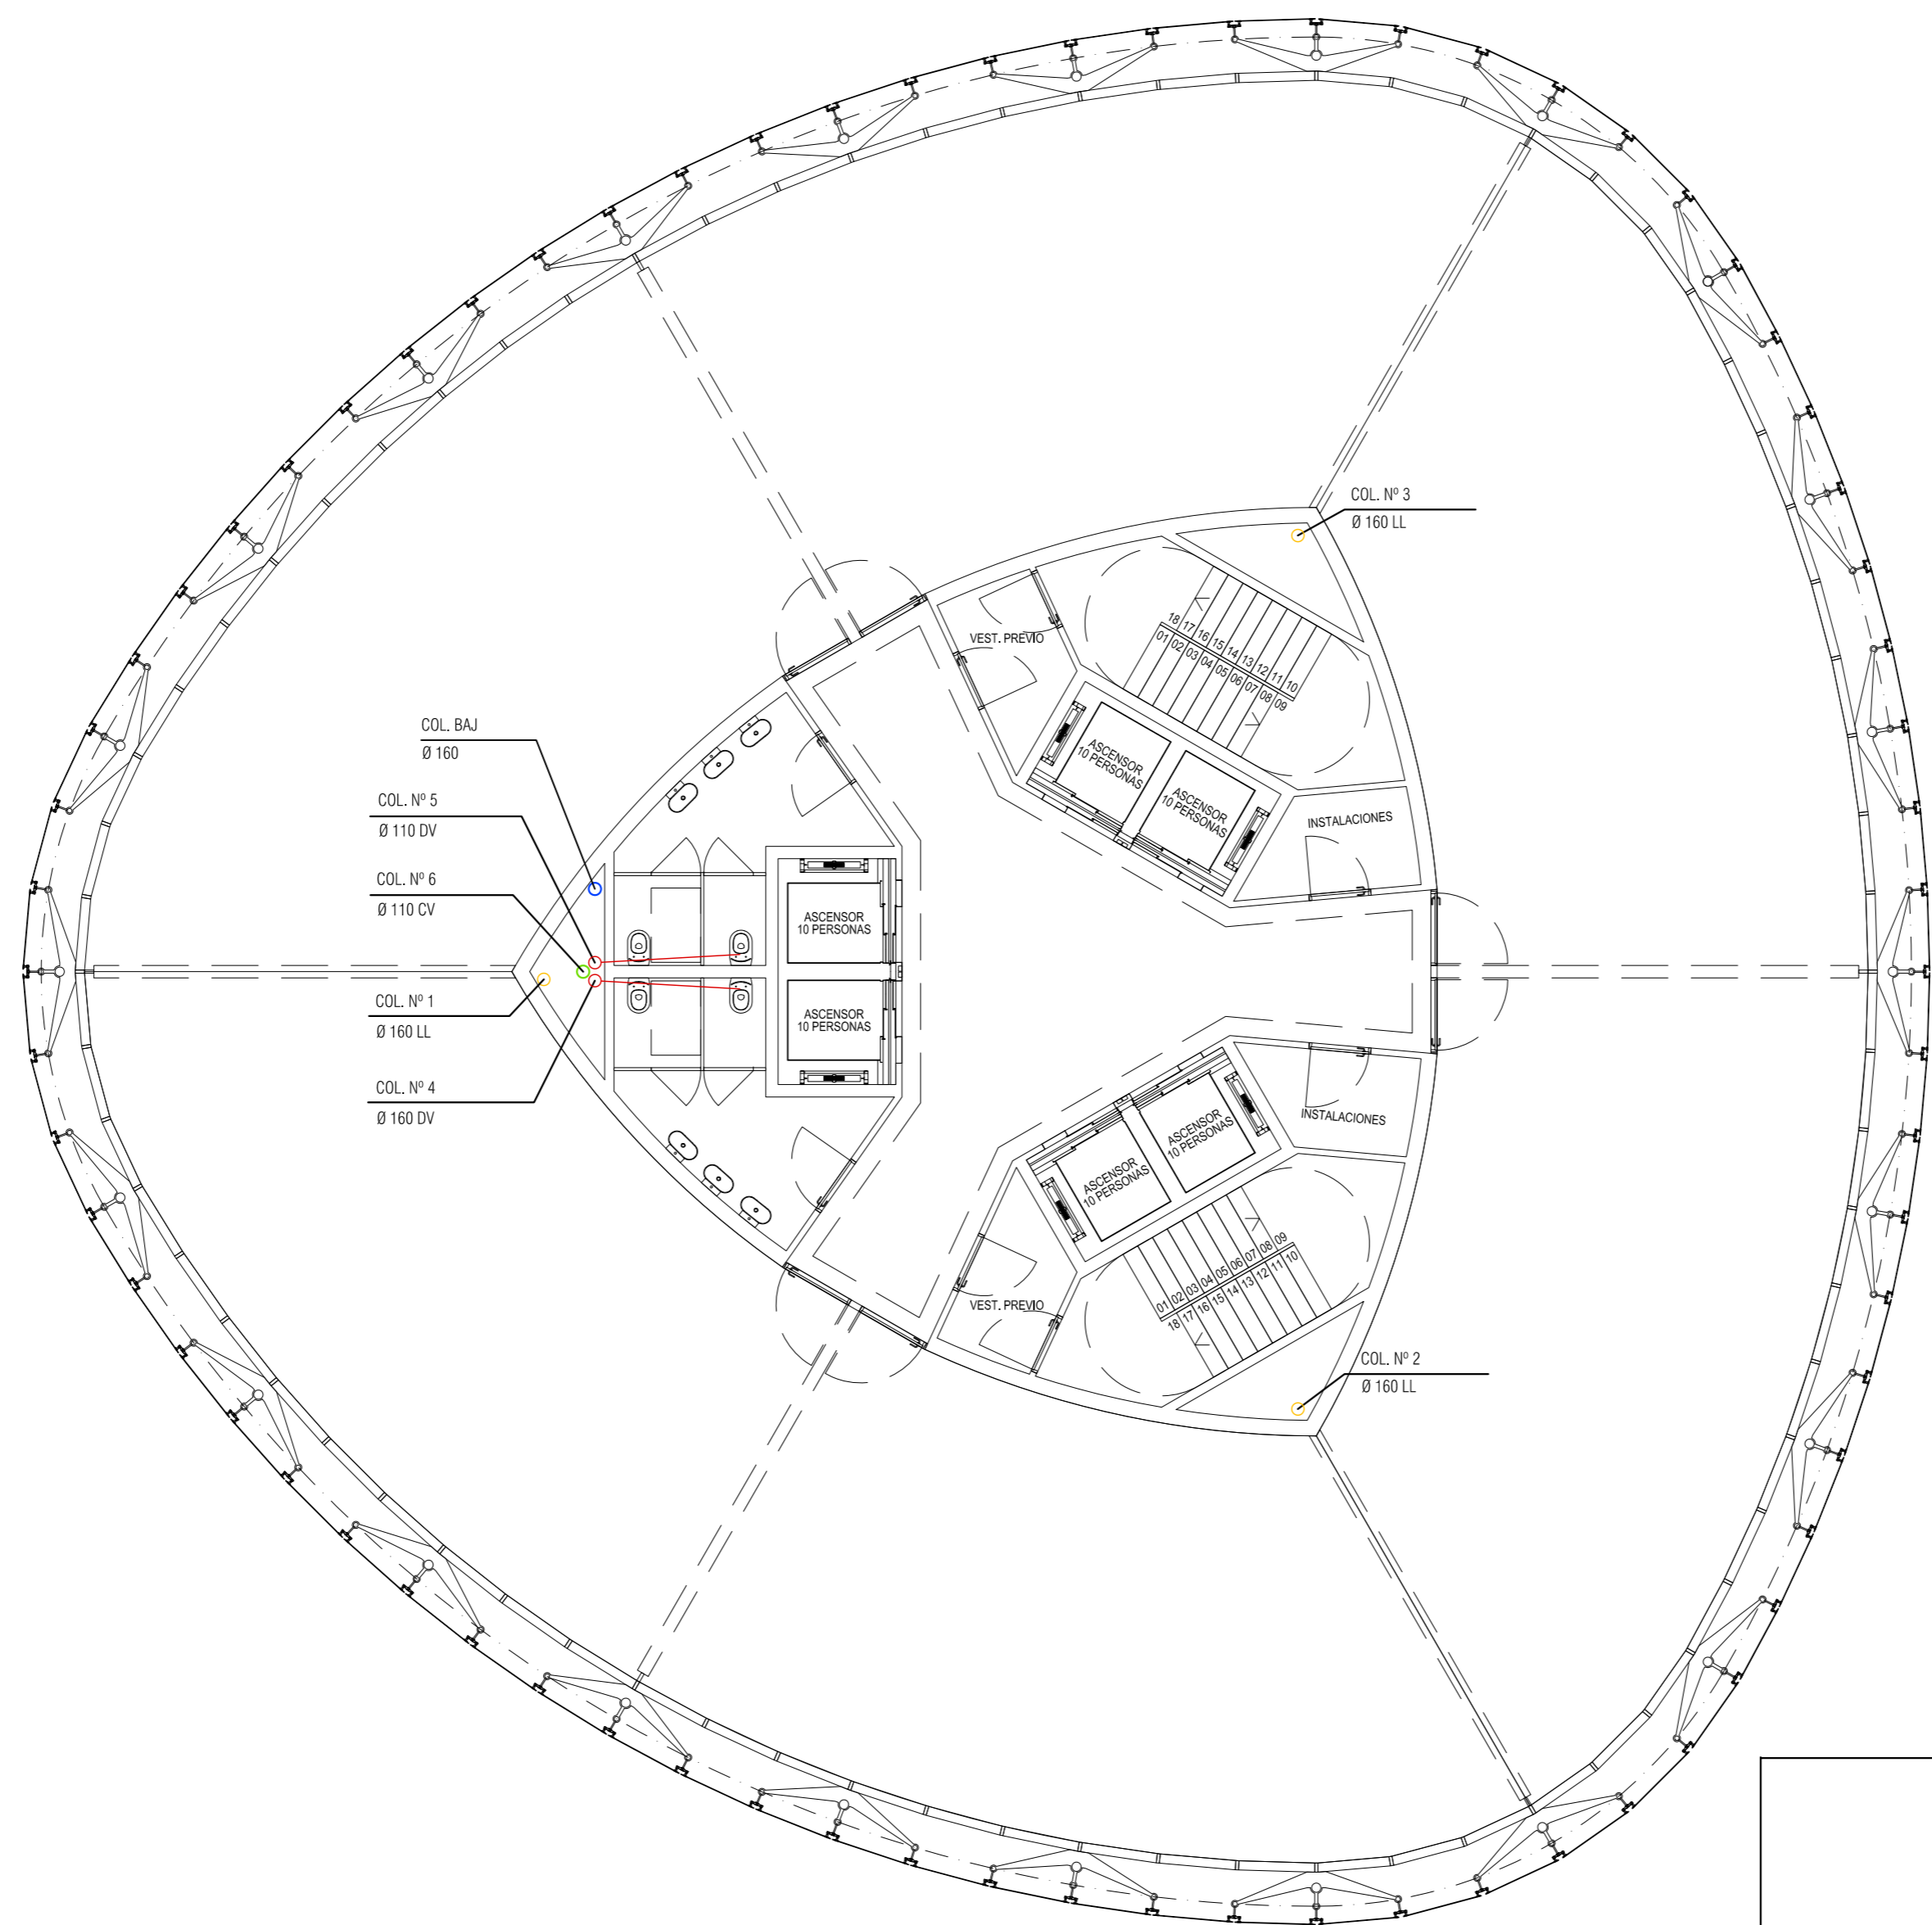

REFERENCIAS


- ABASTECIMIENTO DE AGUA
- DESAGUE PRIMARIO
- DESAGUE PLUVIAL
- VENTILACION



**ESTUDIO
PITTAMIGLIO**

INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL
 LIBERTAD 2438 Tel.Fax. (598-2) 710-8358 (598-2) 710-6735
 E-mail: estudio@pittamiglio.com.uy Web: www.pittamiglio.com.uy
 MONTEVIDEO - URUGUAY


PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	S.03	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1/100	FECHA	24/07/2012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	SANITARIA				
PLANO	DESAGUES Y ABASTECIMIENTO - TORRE PLANTA TIPO				
ARCHIVO	BAR-LOB-S01-R0				



MV+
ARQUITECTOS

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 . TEL. 27107370 . MONTEVIDEO
 info@mvarq@ectos.net www.mvarq@ectos.net

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

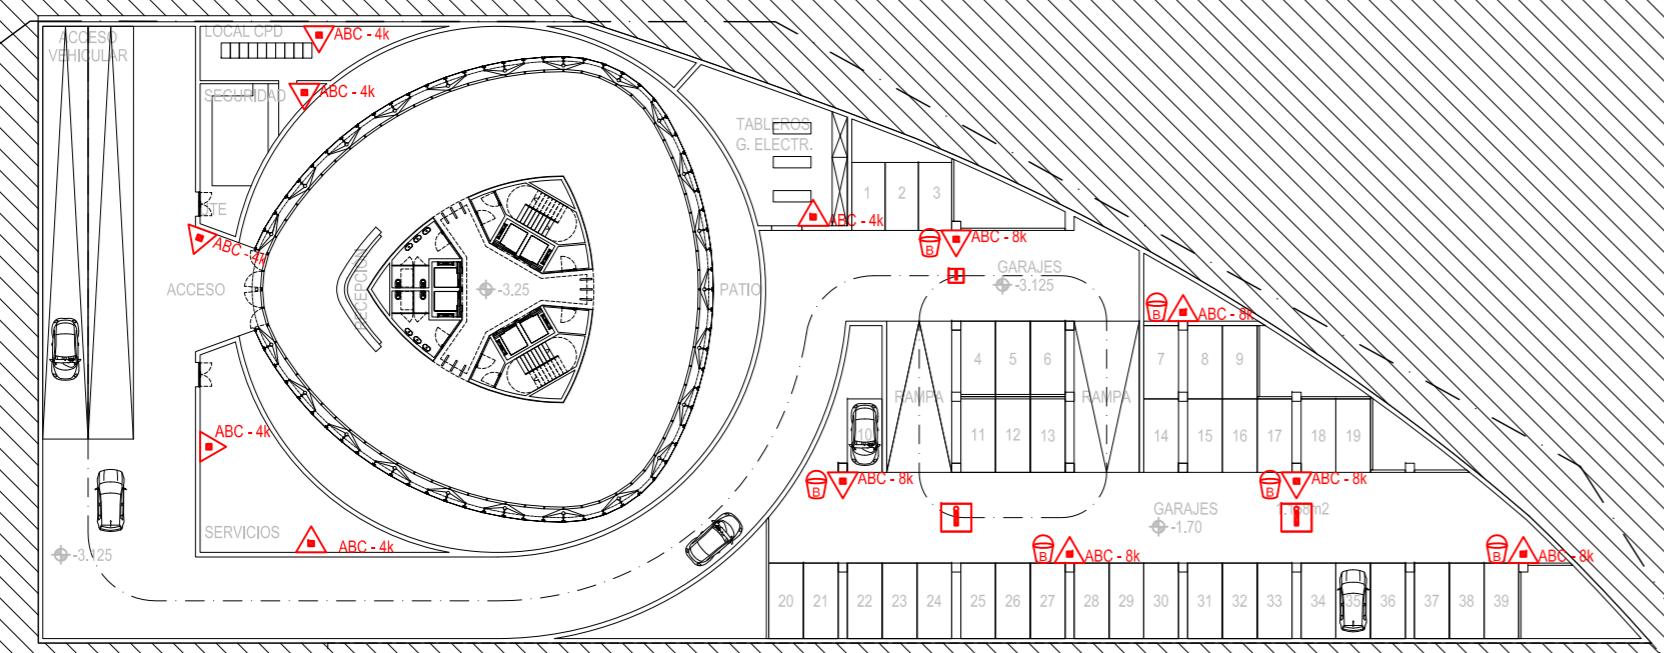

ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com


REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.01	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:500	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	PLANTA SUBSUELO NIVELES -3.125/-1.70				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 . TEL. 27107370 . MONTEVIDEO
 info@mvarq@itectos.net www.mvarq@itectos.net

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

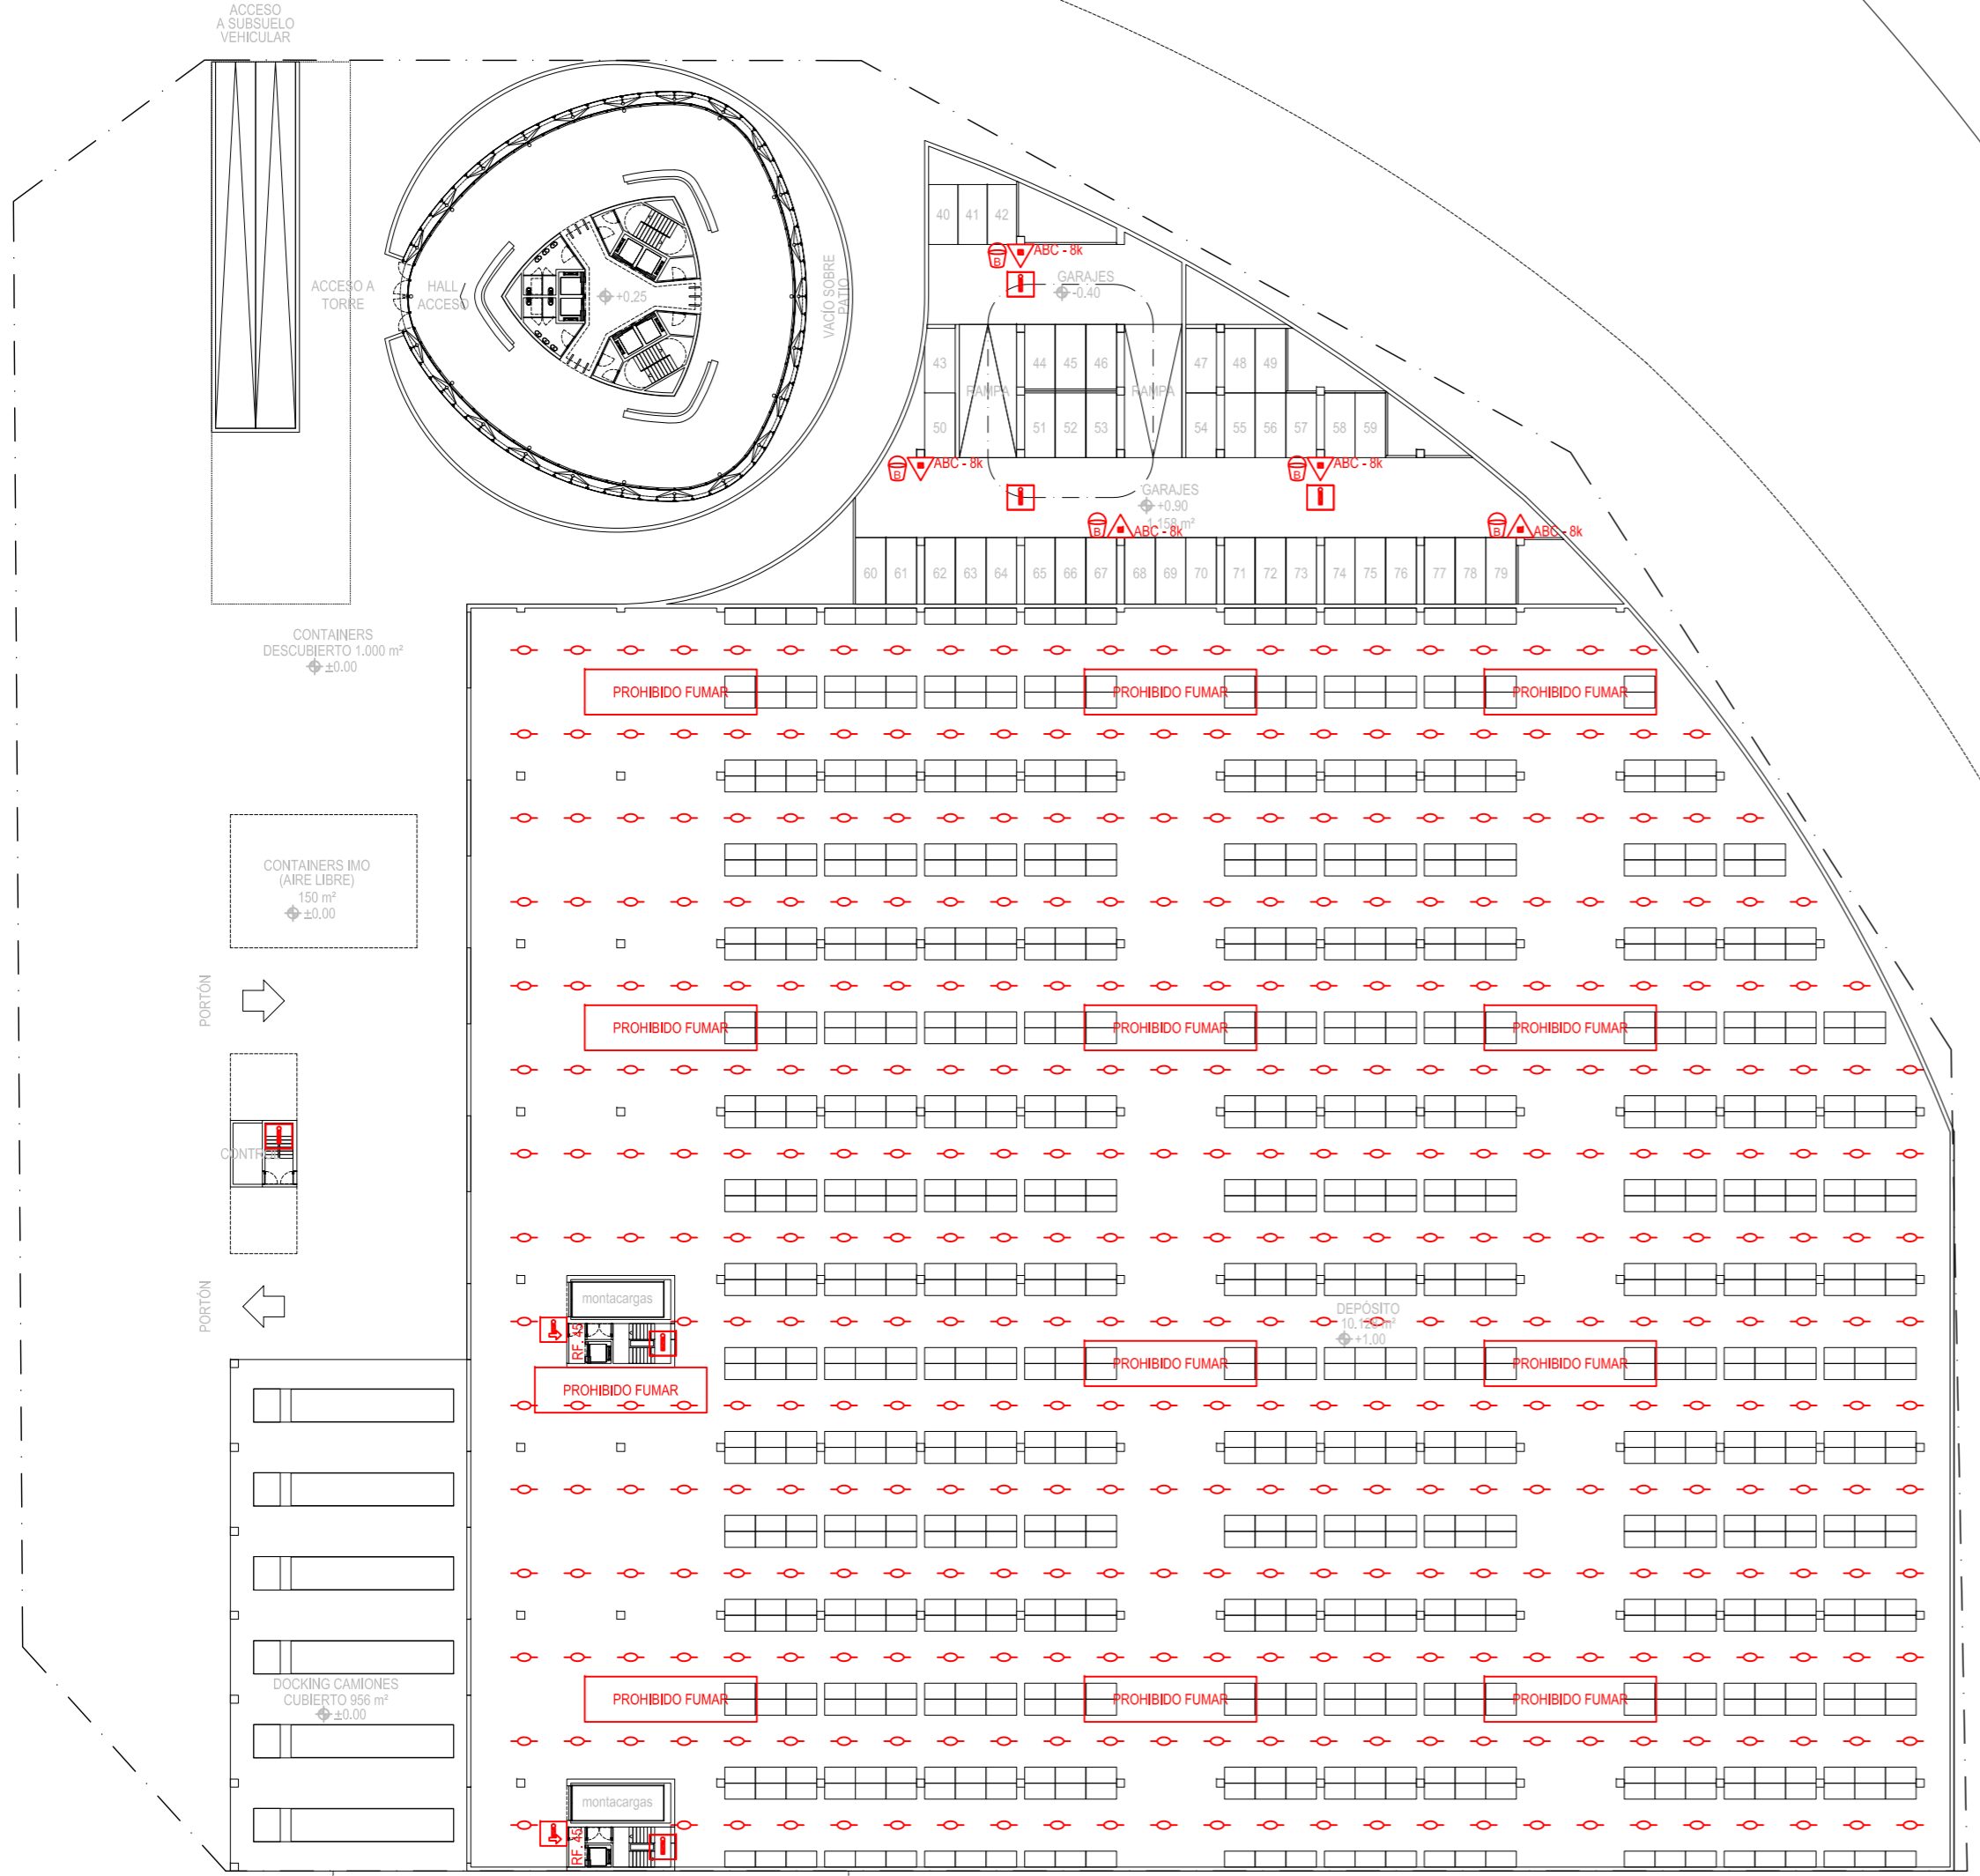

ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com


REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |


PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.02	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:500	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	PLANTA BAJA NIVELES ±0.00 / +1.00				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 . TEL. 27107370 . MONTEVIDEO
 info@mvarq.com.uy www.mvarq.com.uy


EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

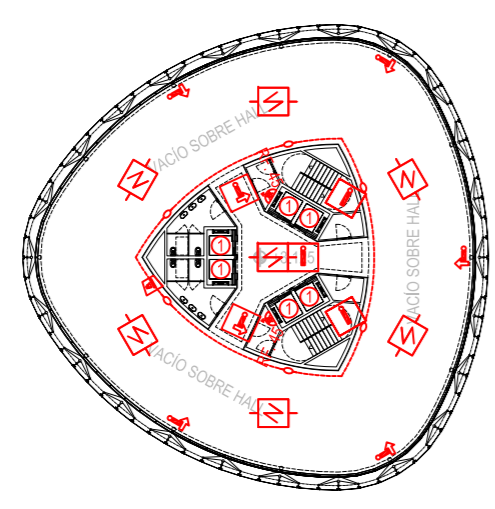


PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO

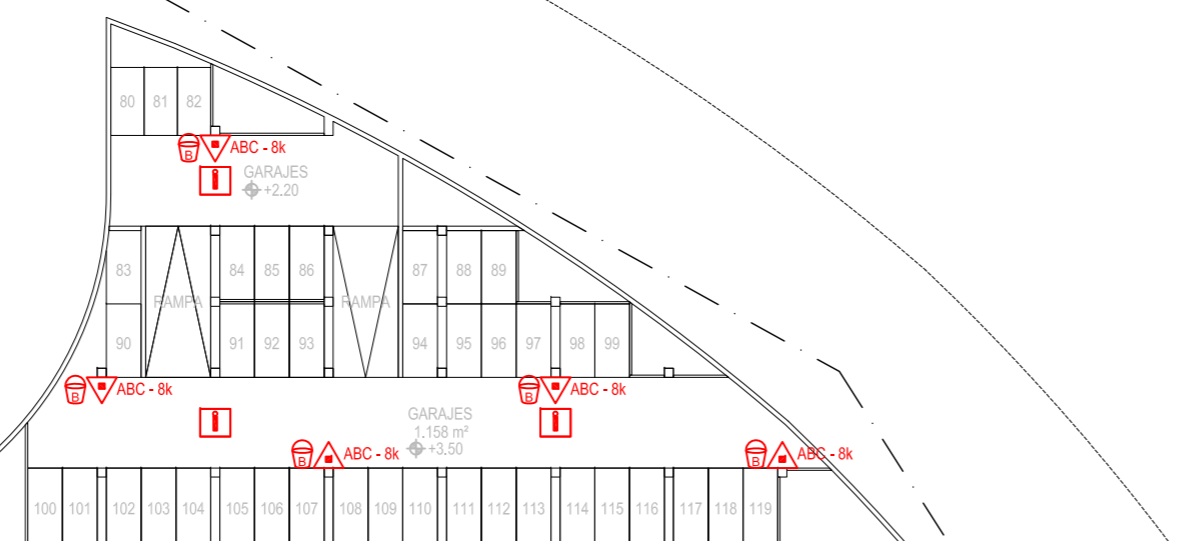

PLANTA ENTREPISO GARAJES NIVELES +2.20 / +3.50

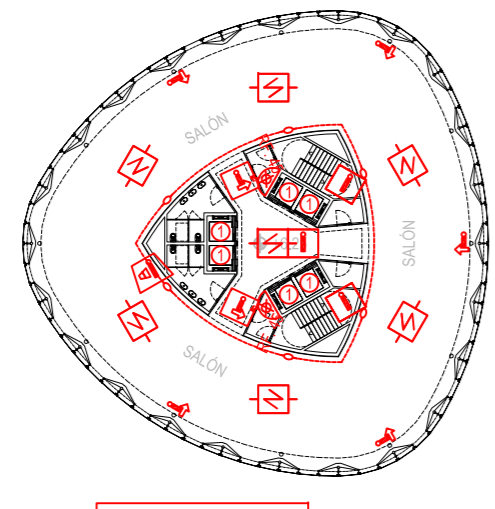

PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO

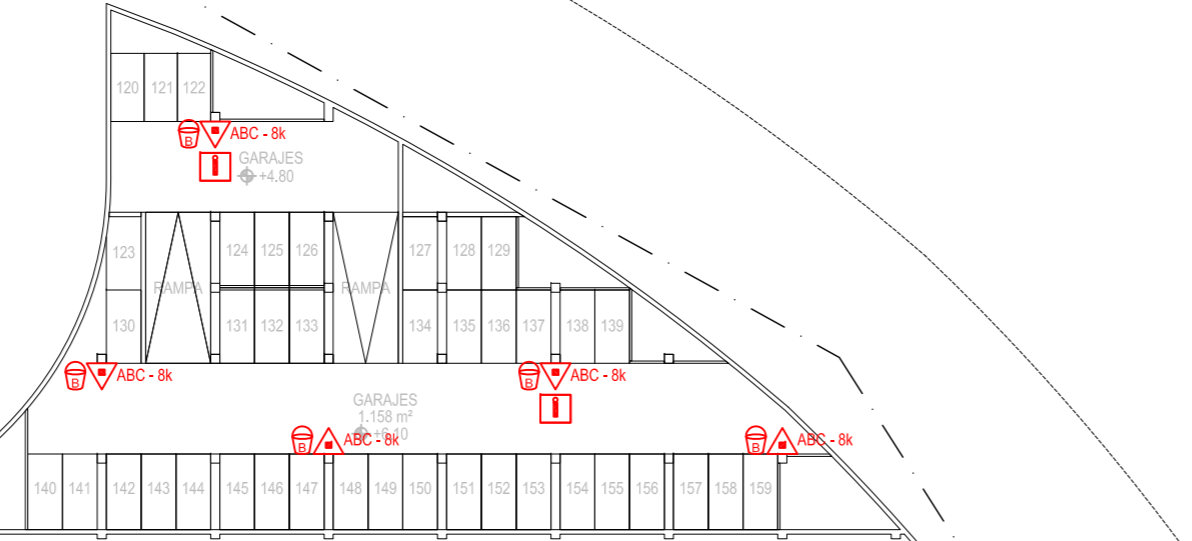

PLANTA ENTREPISO GARAJES NIVELES +4.80 / +6.10

ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 gabriel.blechman@gmail.com



REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.03	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:500	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	PLANTAS ENTREPISOS GARAJES				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 . TEL. 27107370 . MONTEVIDEO
 info@mvarq@itectos.net www.mvarq@itectos.net

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

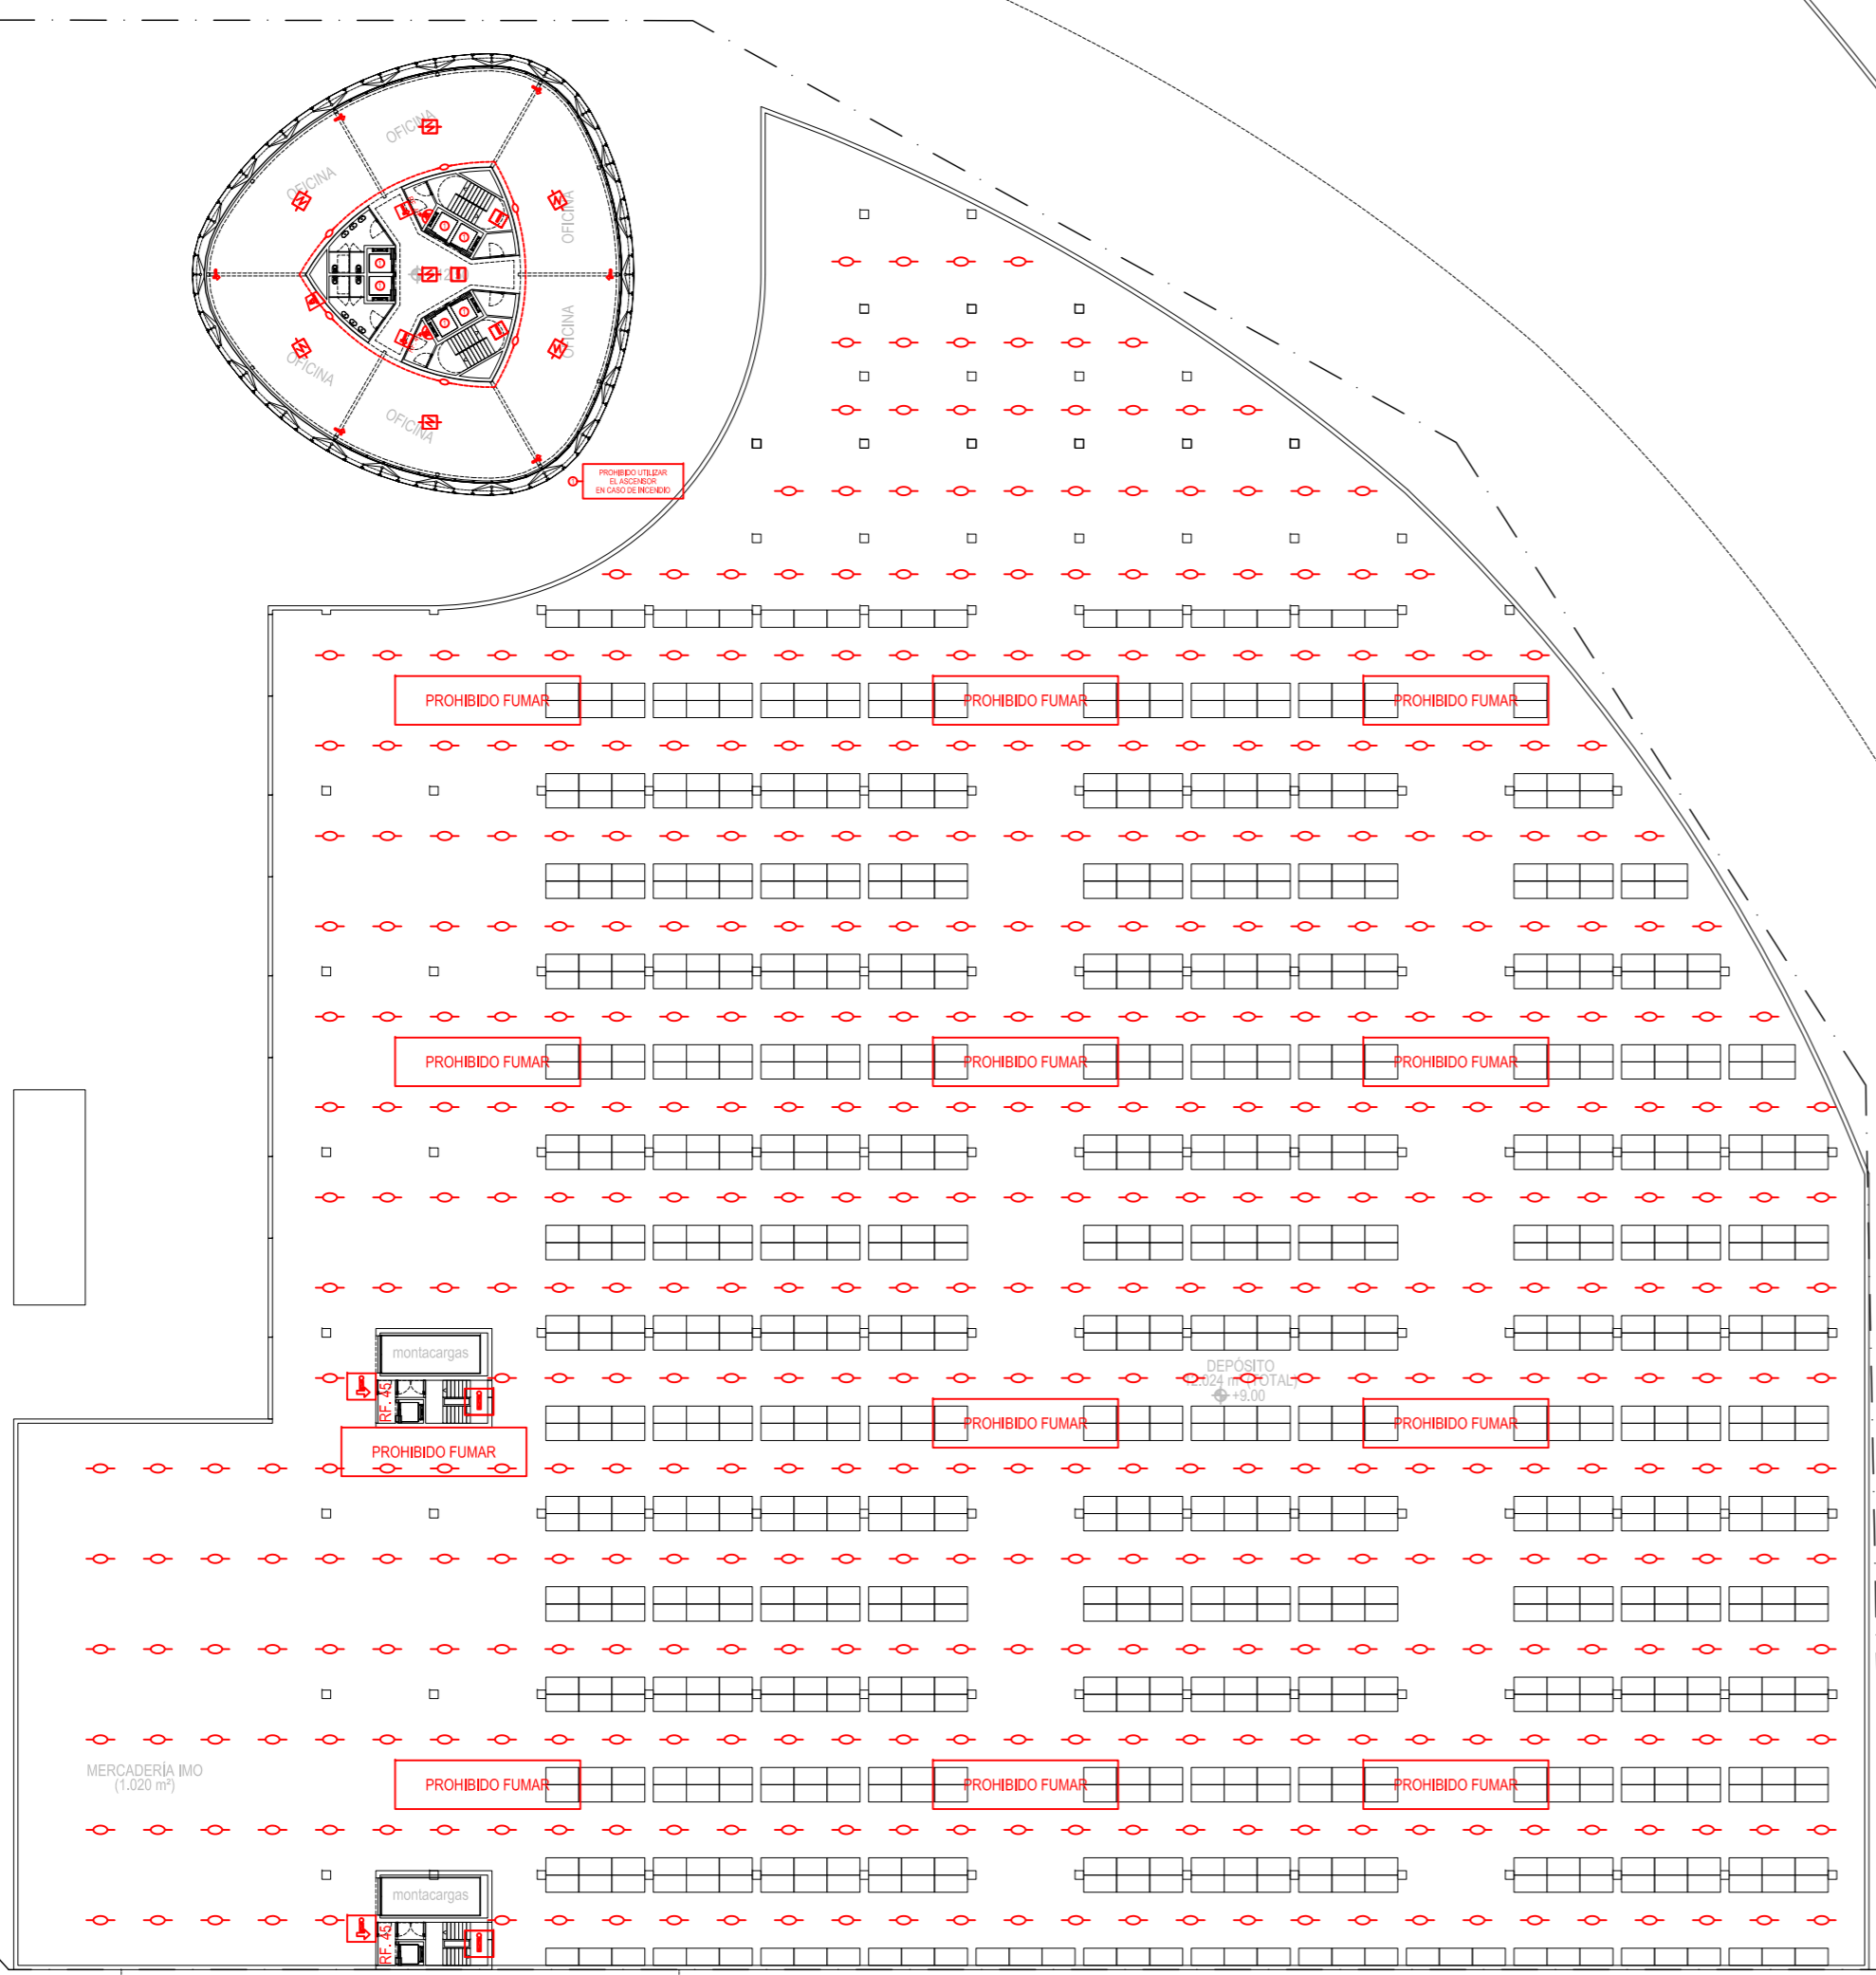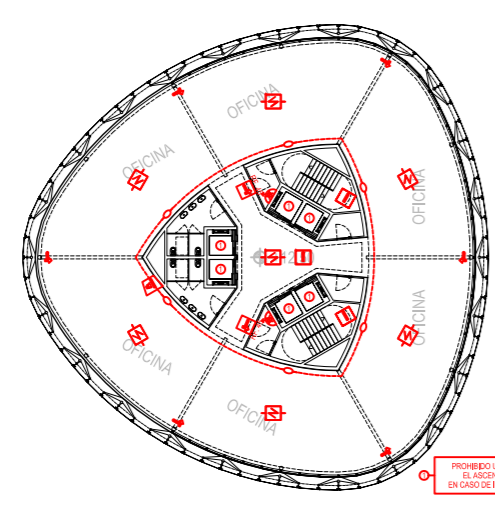

ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com


REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.04	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:100	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	PLANTA DEPÓSITO NIVEL +9.00				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 - TEL. 27107370 - MONTEVIDEO
 info@mvarq.net www.mvarq.net

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

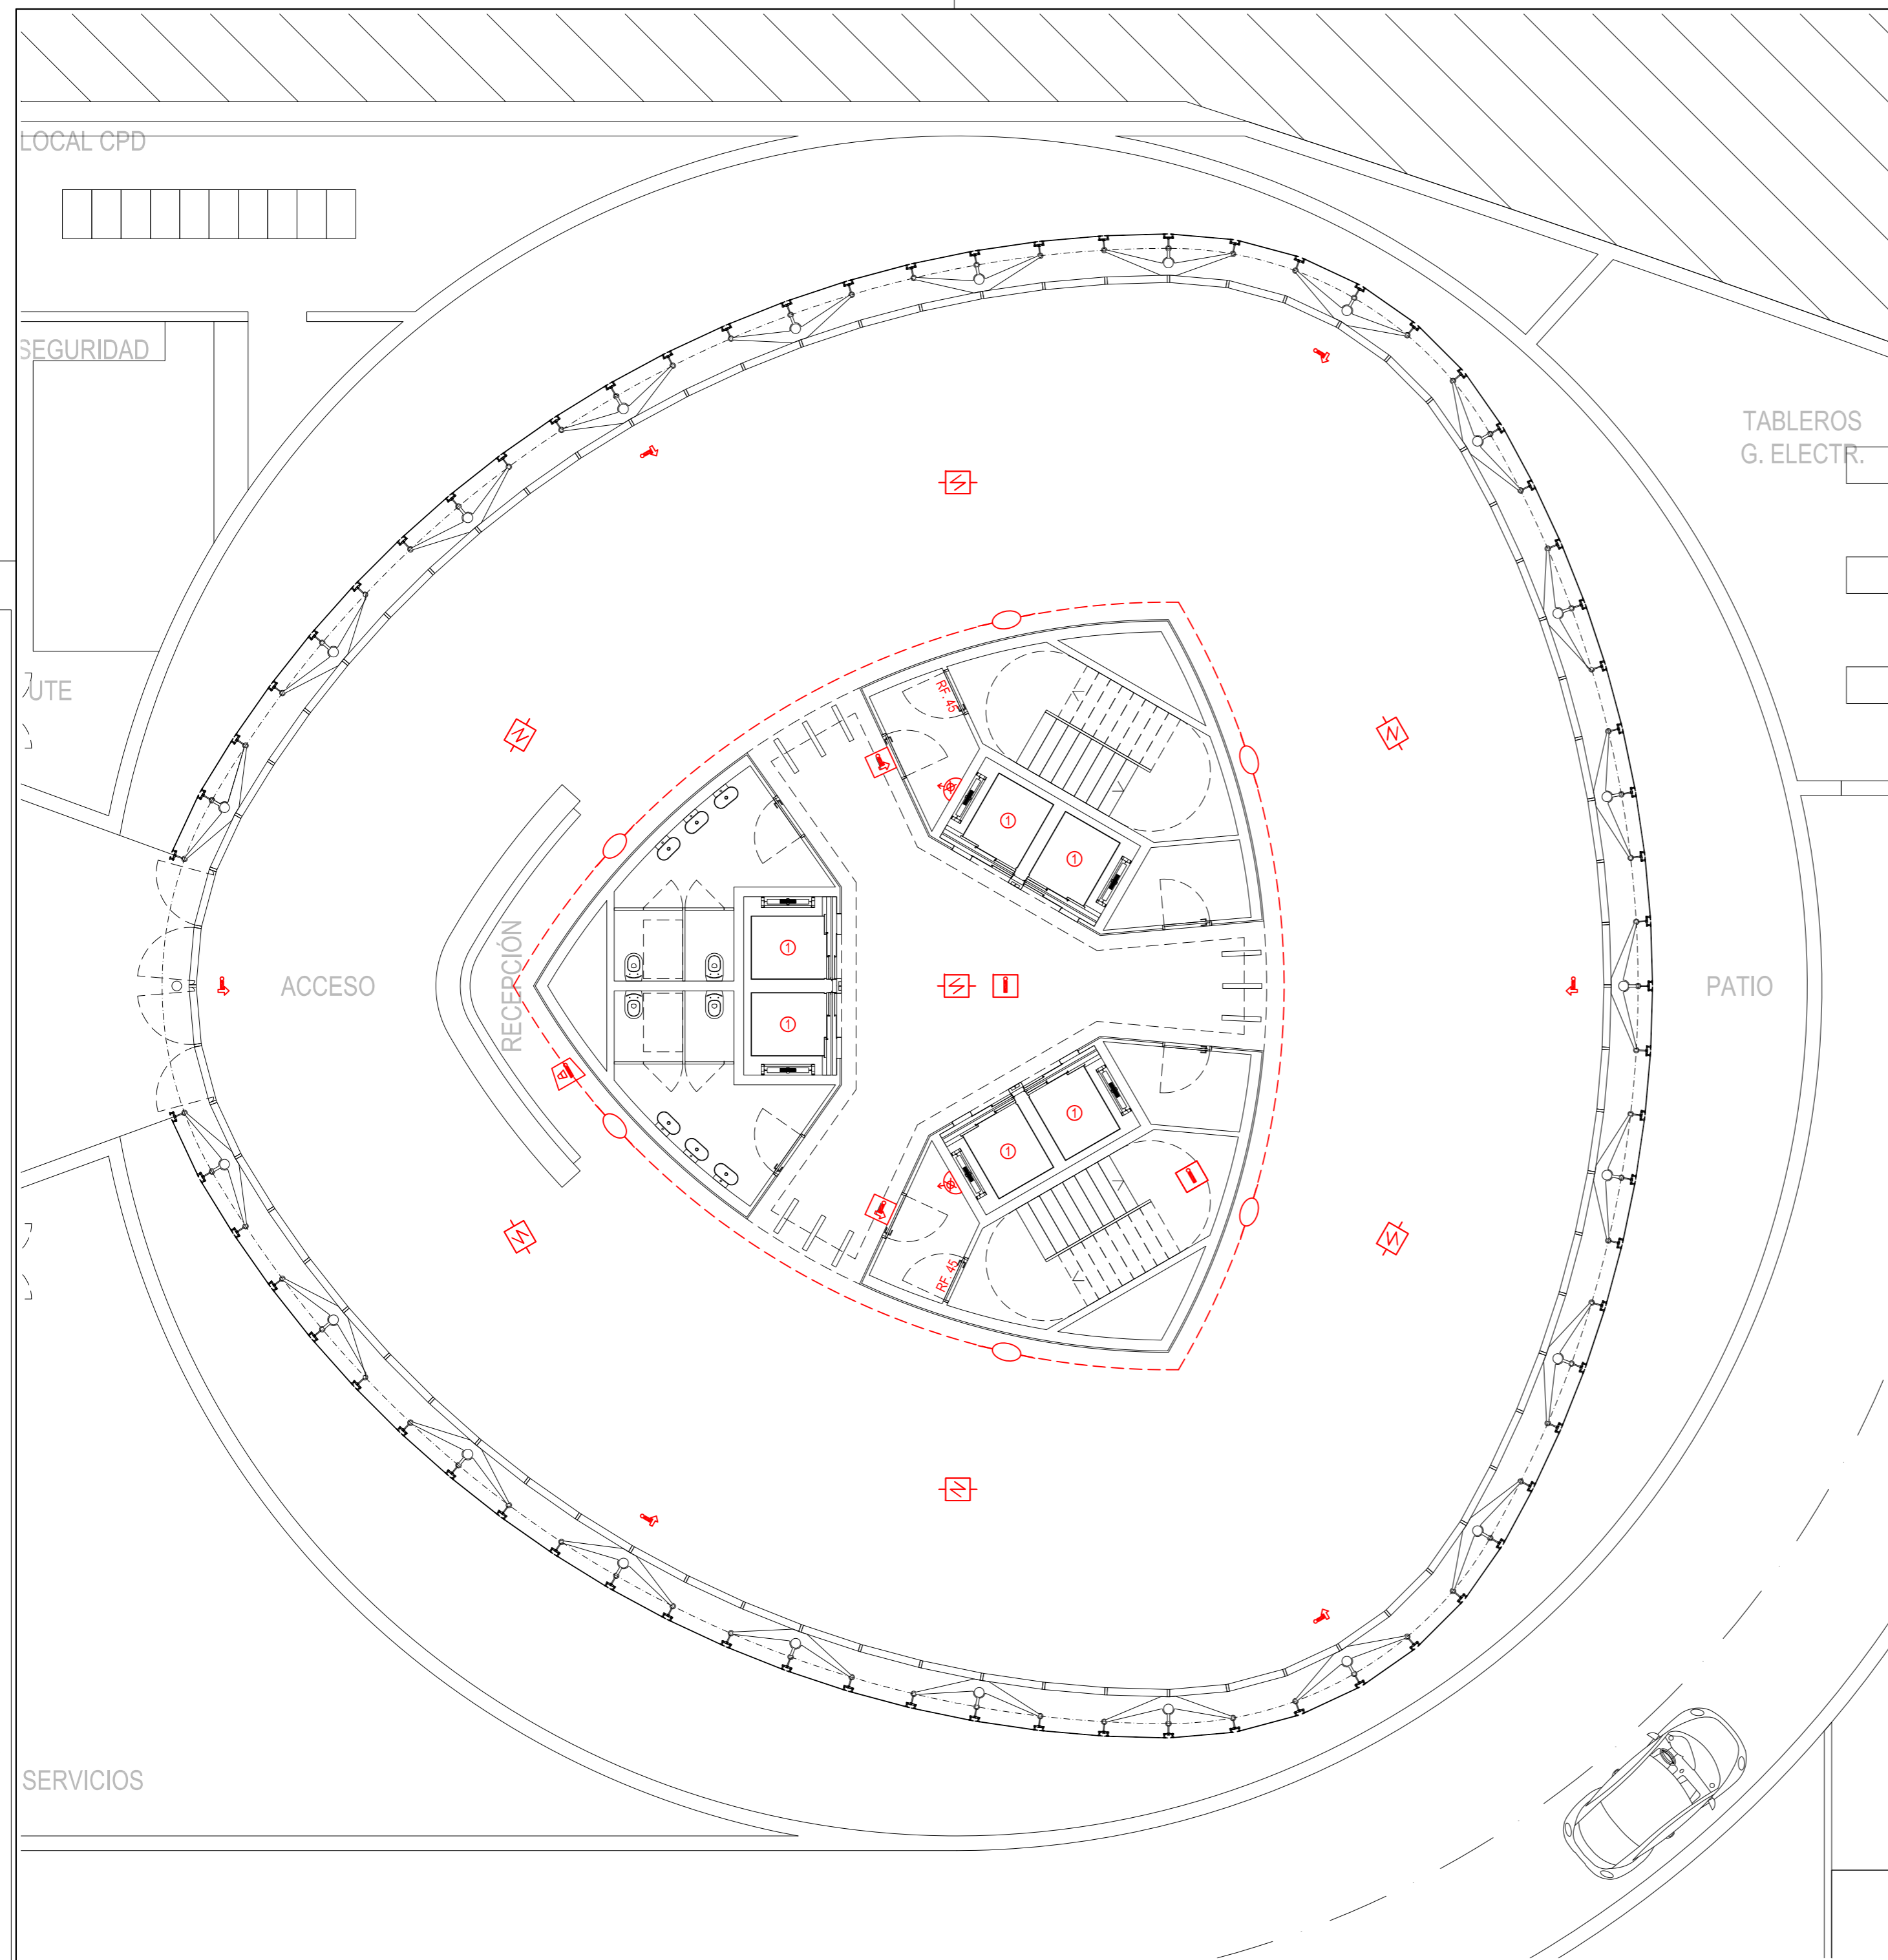

ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com


REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

	ALARMA VISUAL		EXTINTORES (CO2)
	ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA		EXTINTORES (POLVO ABC)
	BALDE DE ARENA		ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
	BOCA DE INCENDIO		ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER)
	CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE)		SALIDA DE EMERGENCIA
	DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL		

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.05	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:100	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	TORRE - PLANTA BAJA NIVELES +0.25 / +1.00				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 - TEL. 27107370 - MONTEVIDEO
 info@mvarq.com.uy www.mvarq.com.uy

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVIA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

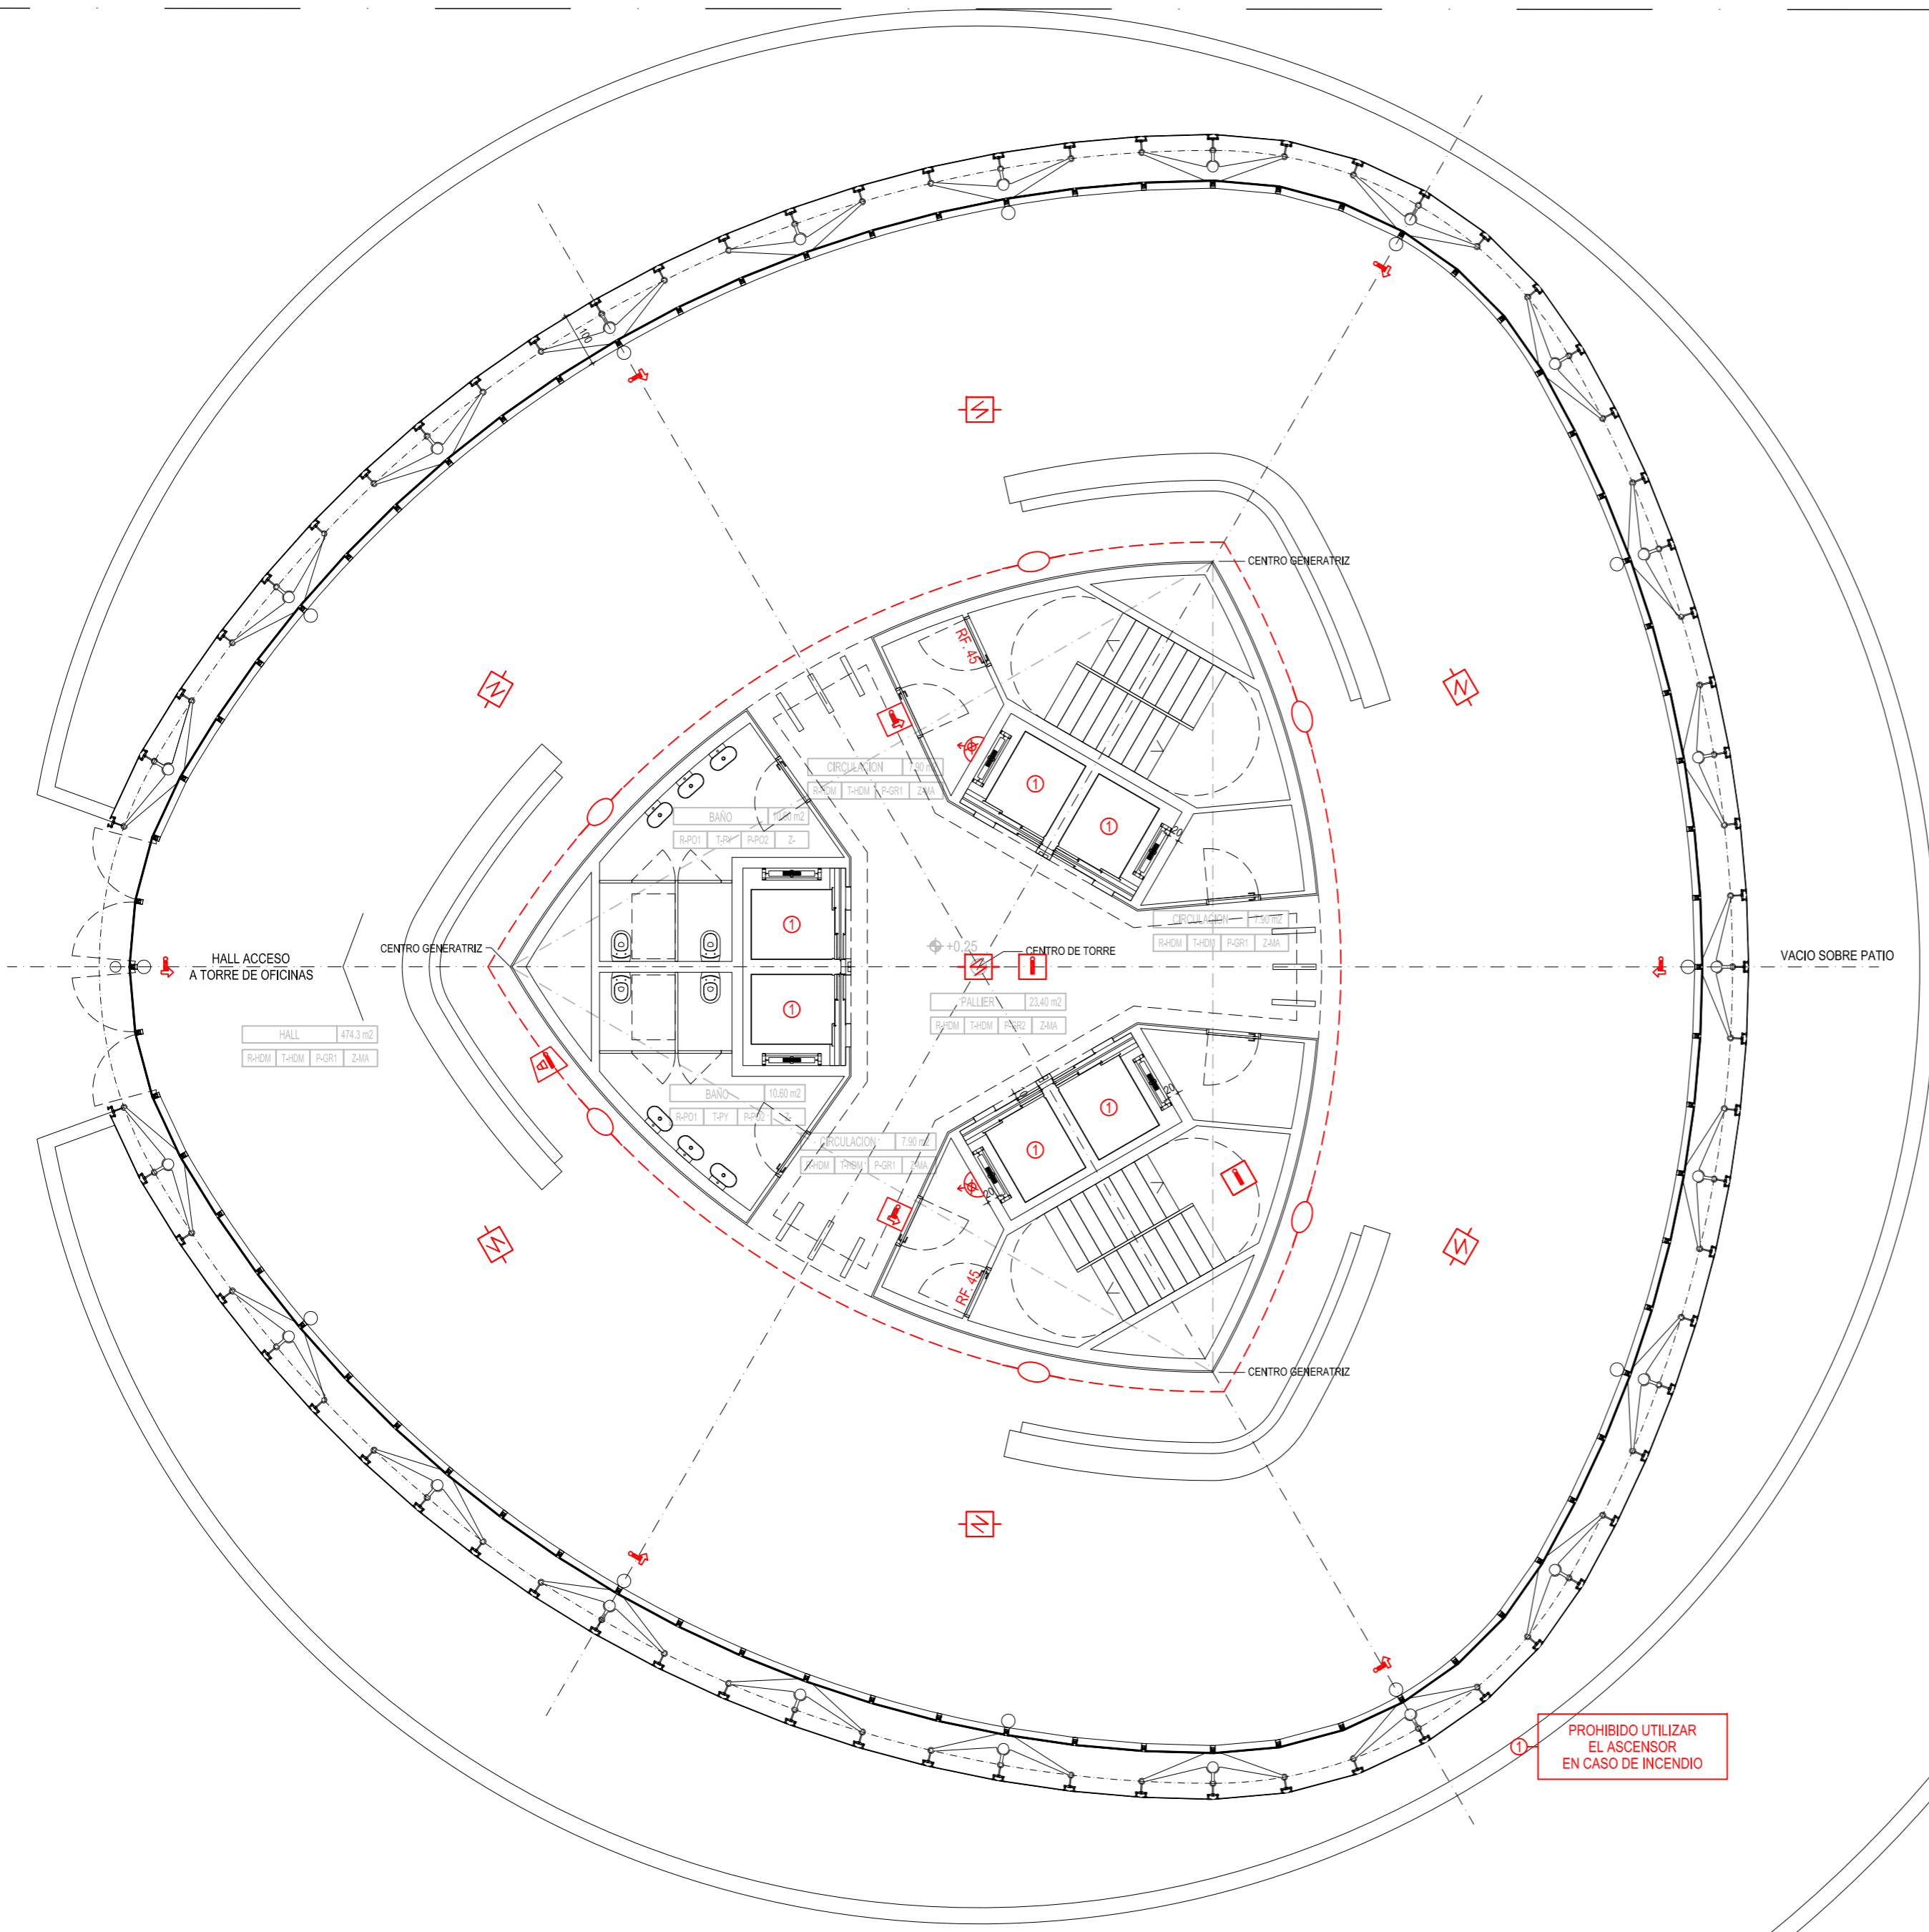


ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com

REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.06	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:100	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	TORRE - PLANTA BAJA NIVELES +0.25 / +1.00				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 . TEL. 27107370 . MONTEVIDEO
 info@mvarq.com.uy www.mvarq.com.uy

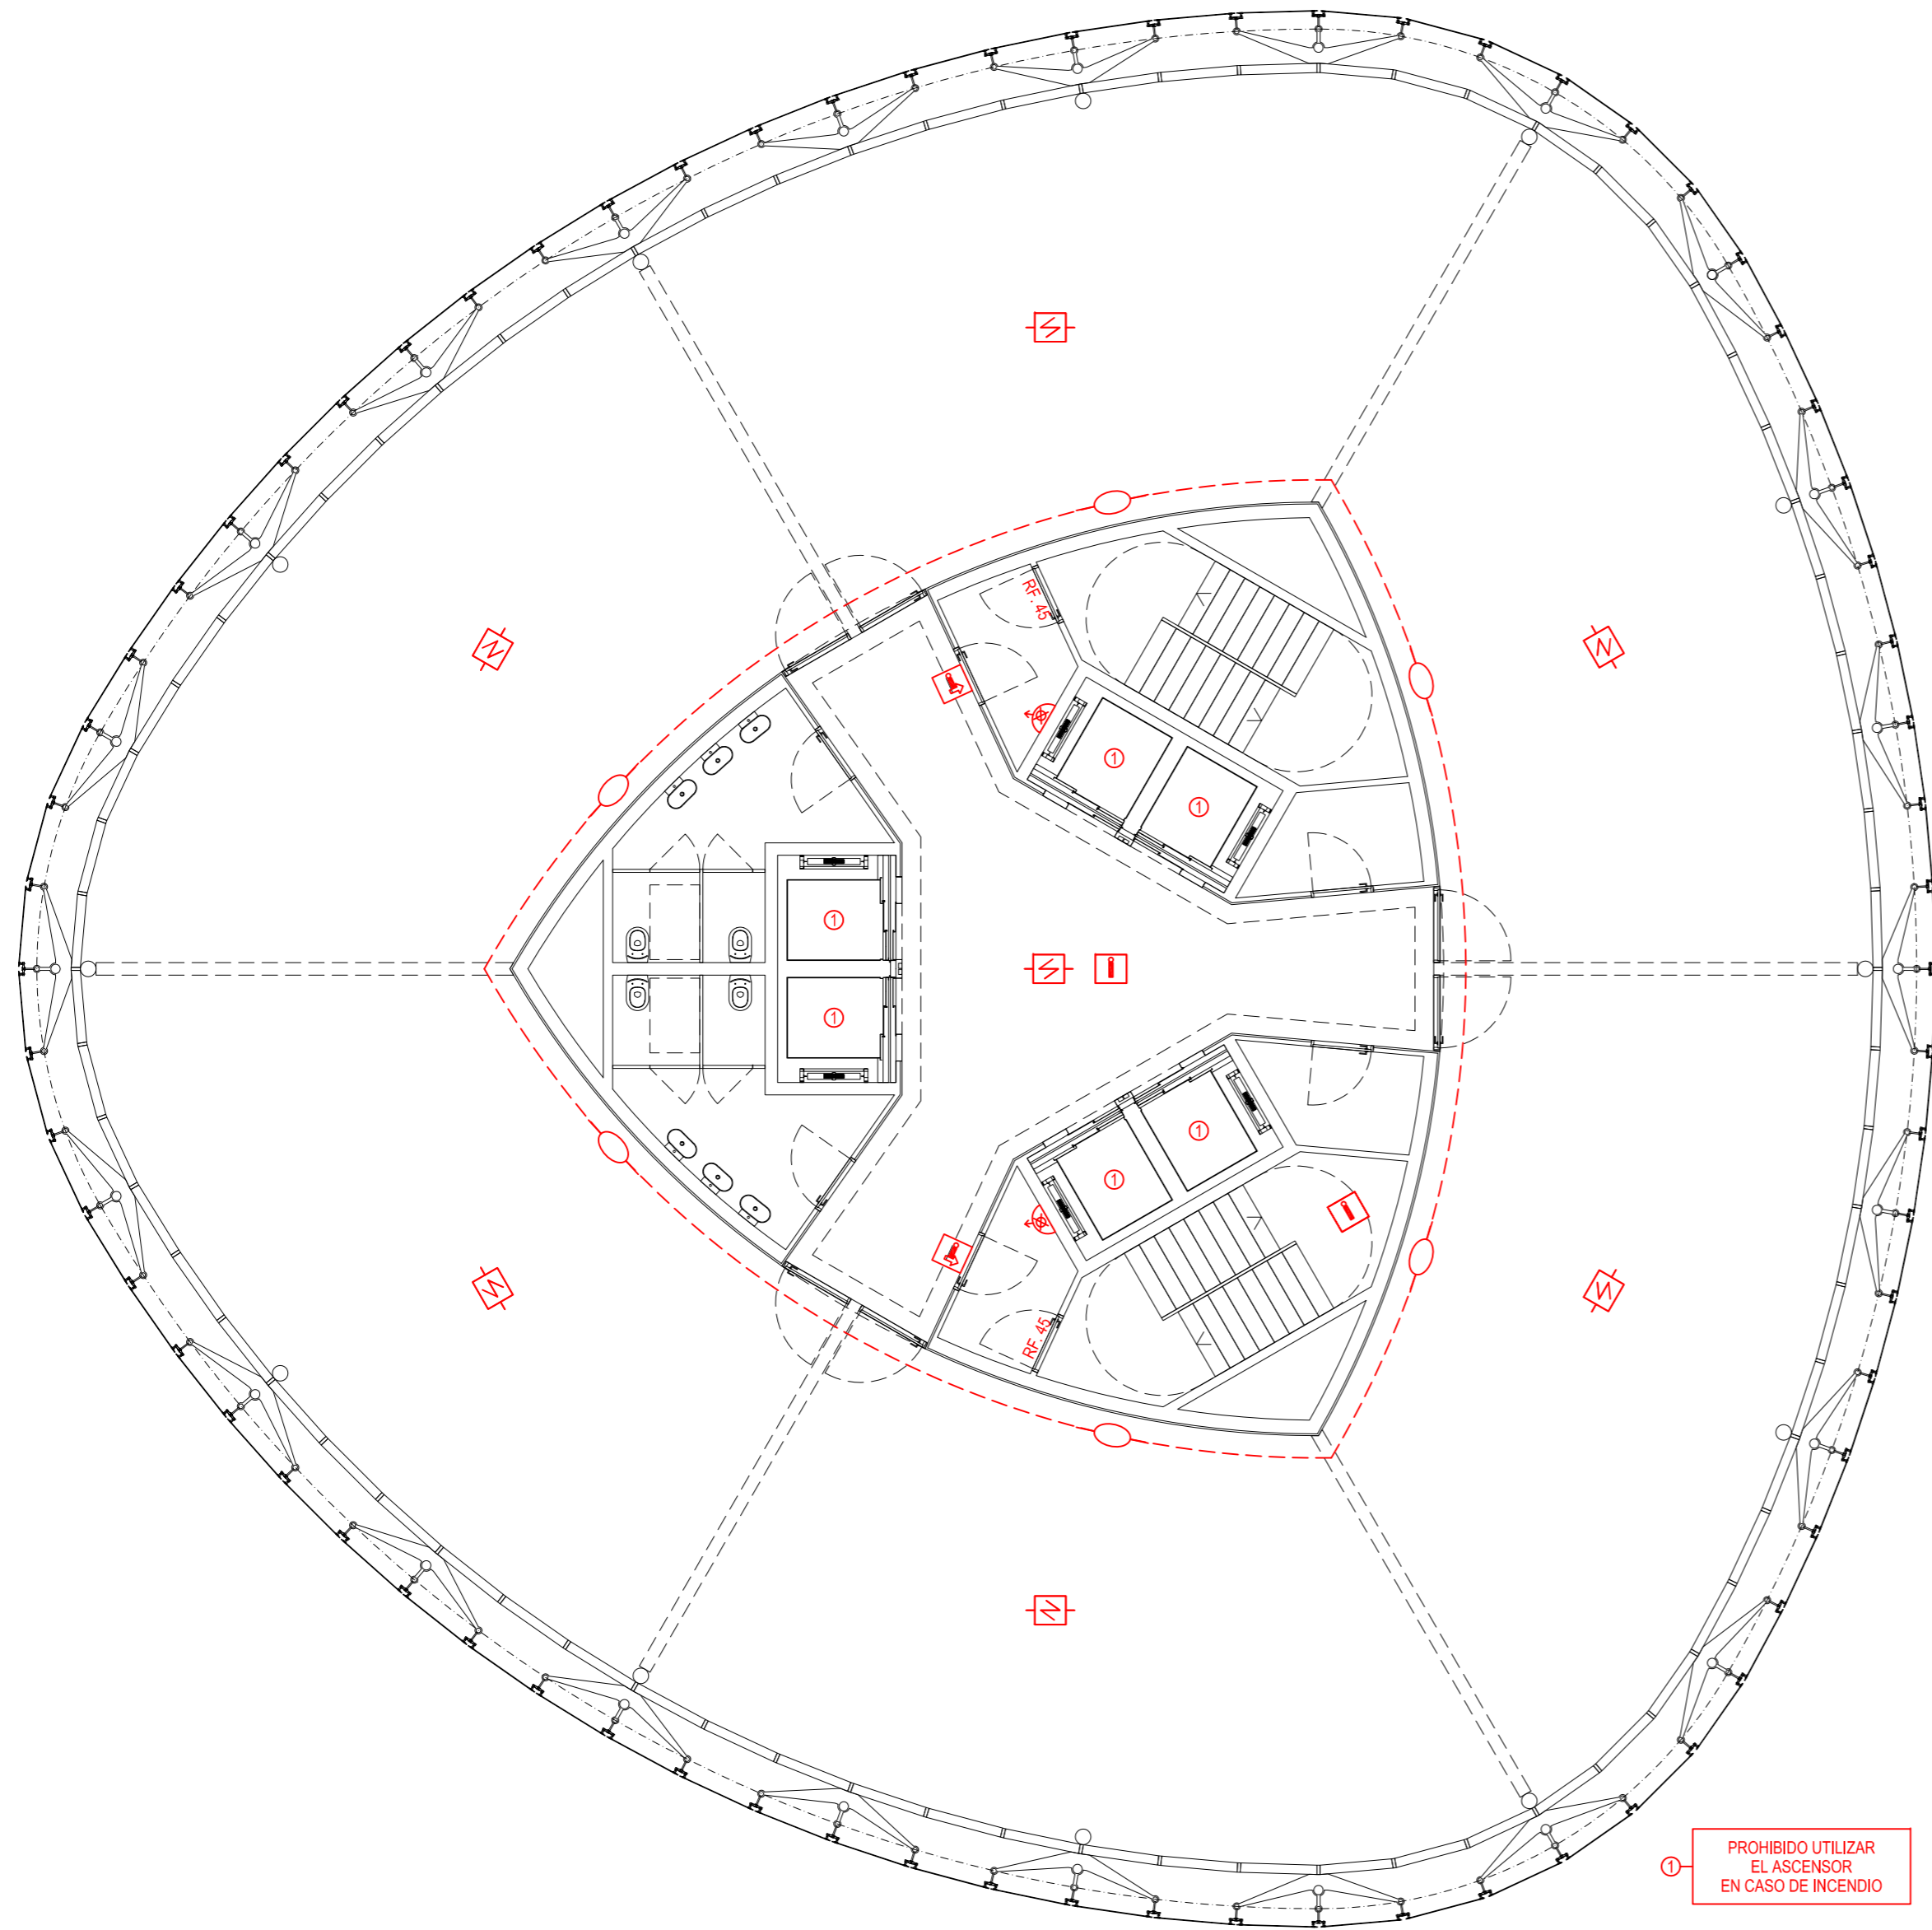


ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com

REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.07	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:100	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	TORRE - PLANTA TIPO (PISOS 1 A 18)				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 - TEL. 27107370 - MONTEVIDEO
 info@mvarq.net www.mvarq.net

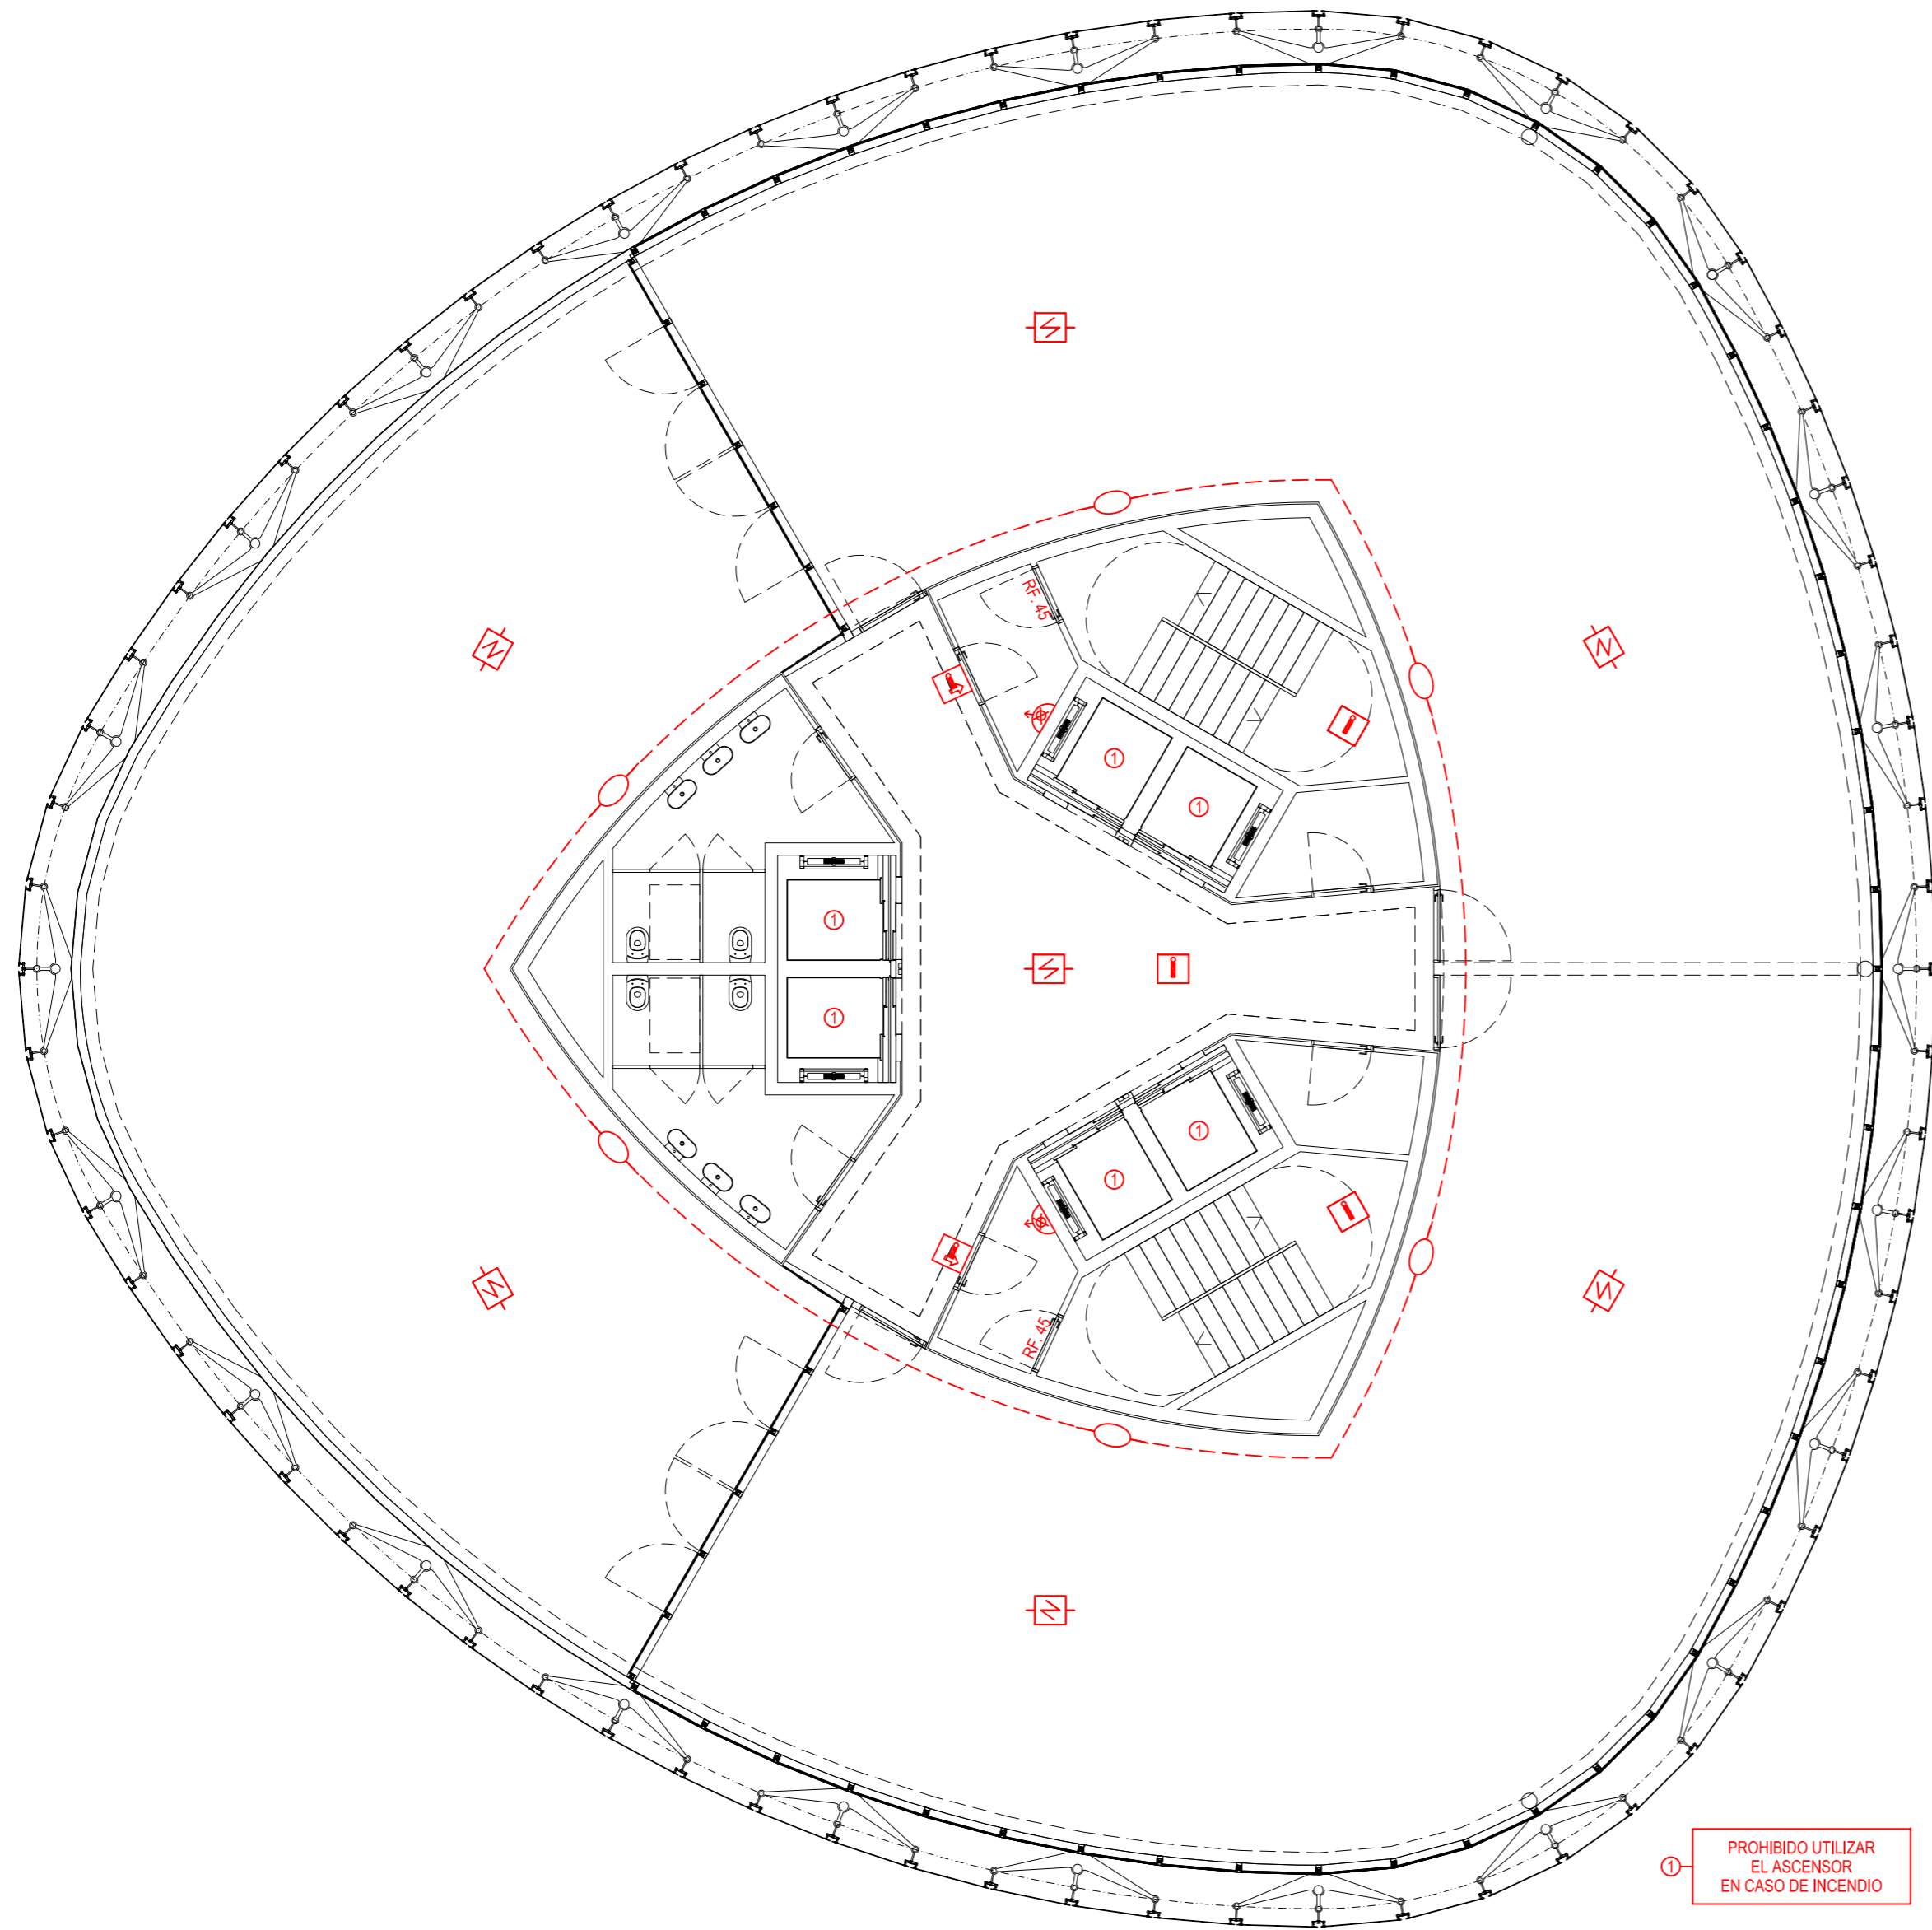


ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com

REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.08	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:100	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	TORRE - PLANTA NIVEL +68.75 (NIVEL 19)				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 - TEL. 27107370 - MONTEVIDEO
 info@mvarq.net www.mvarq.net

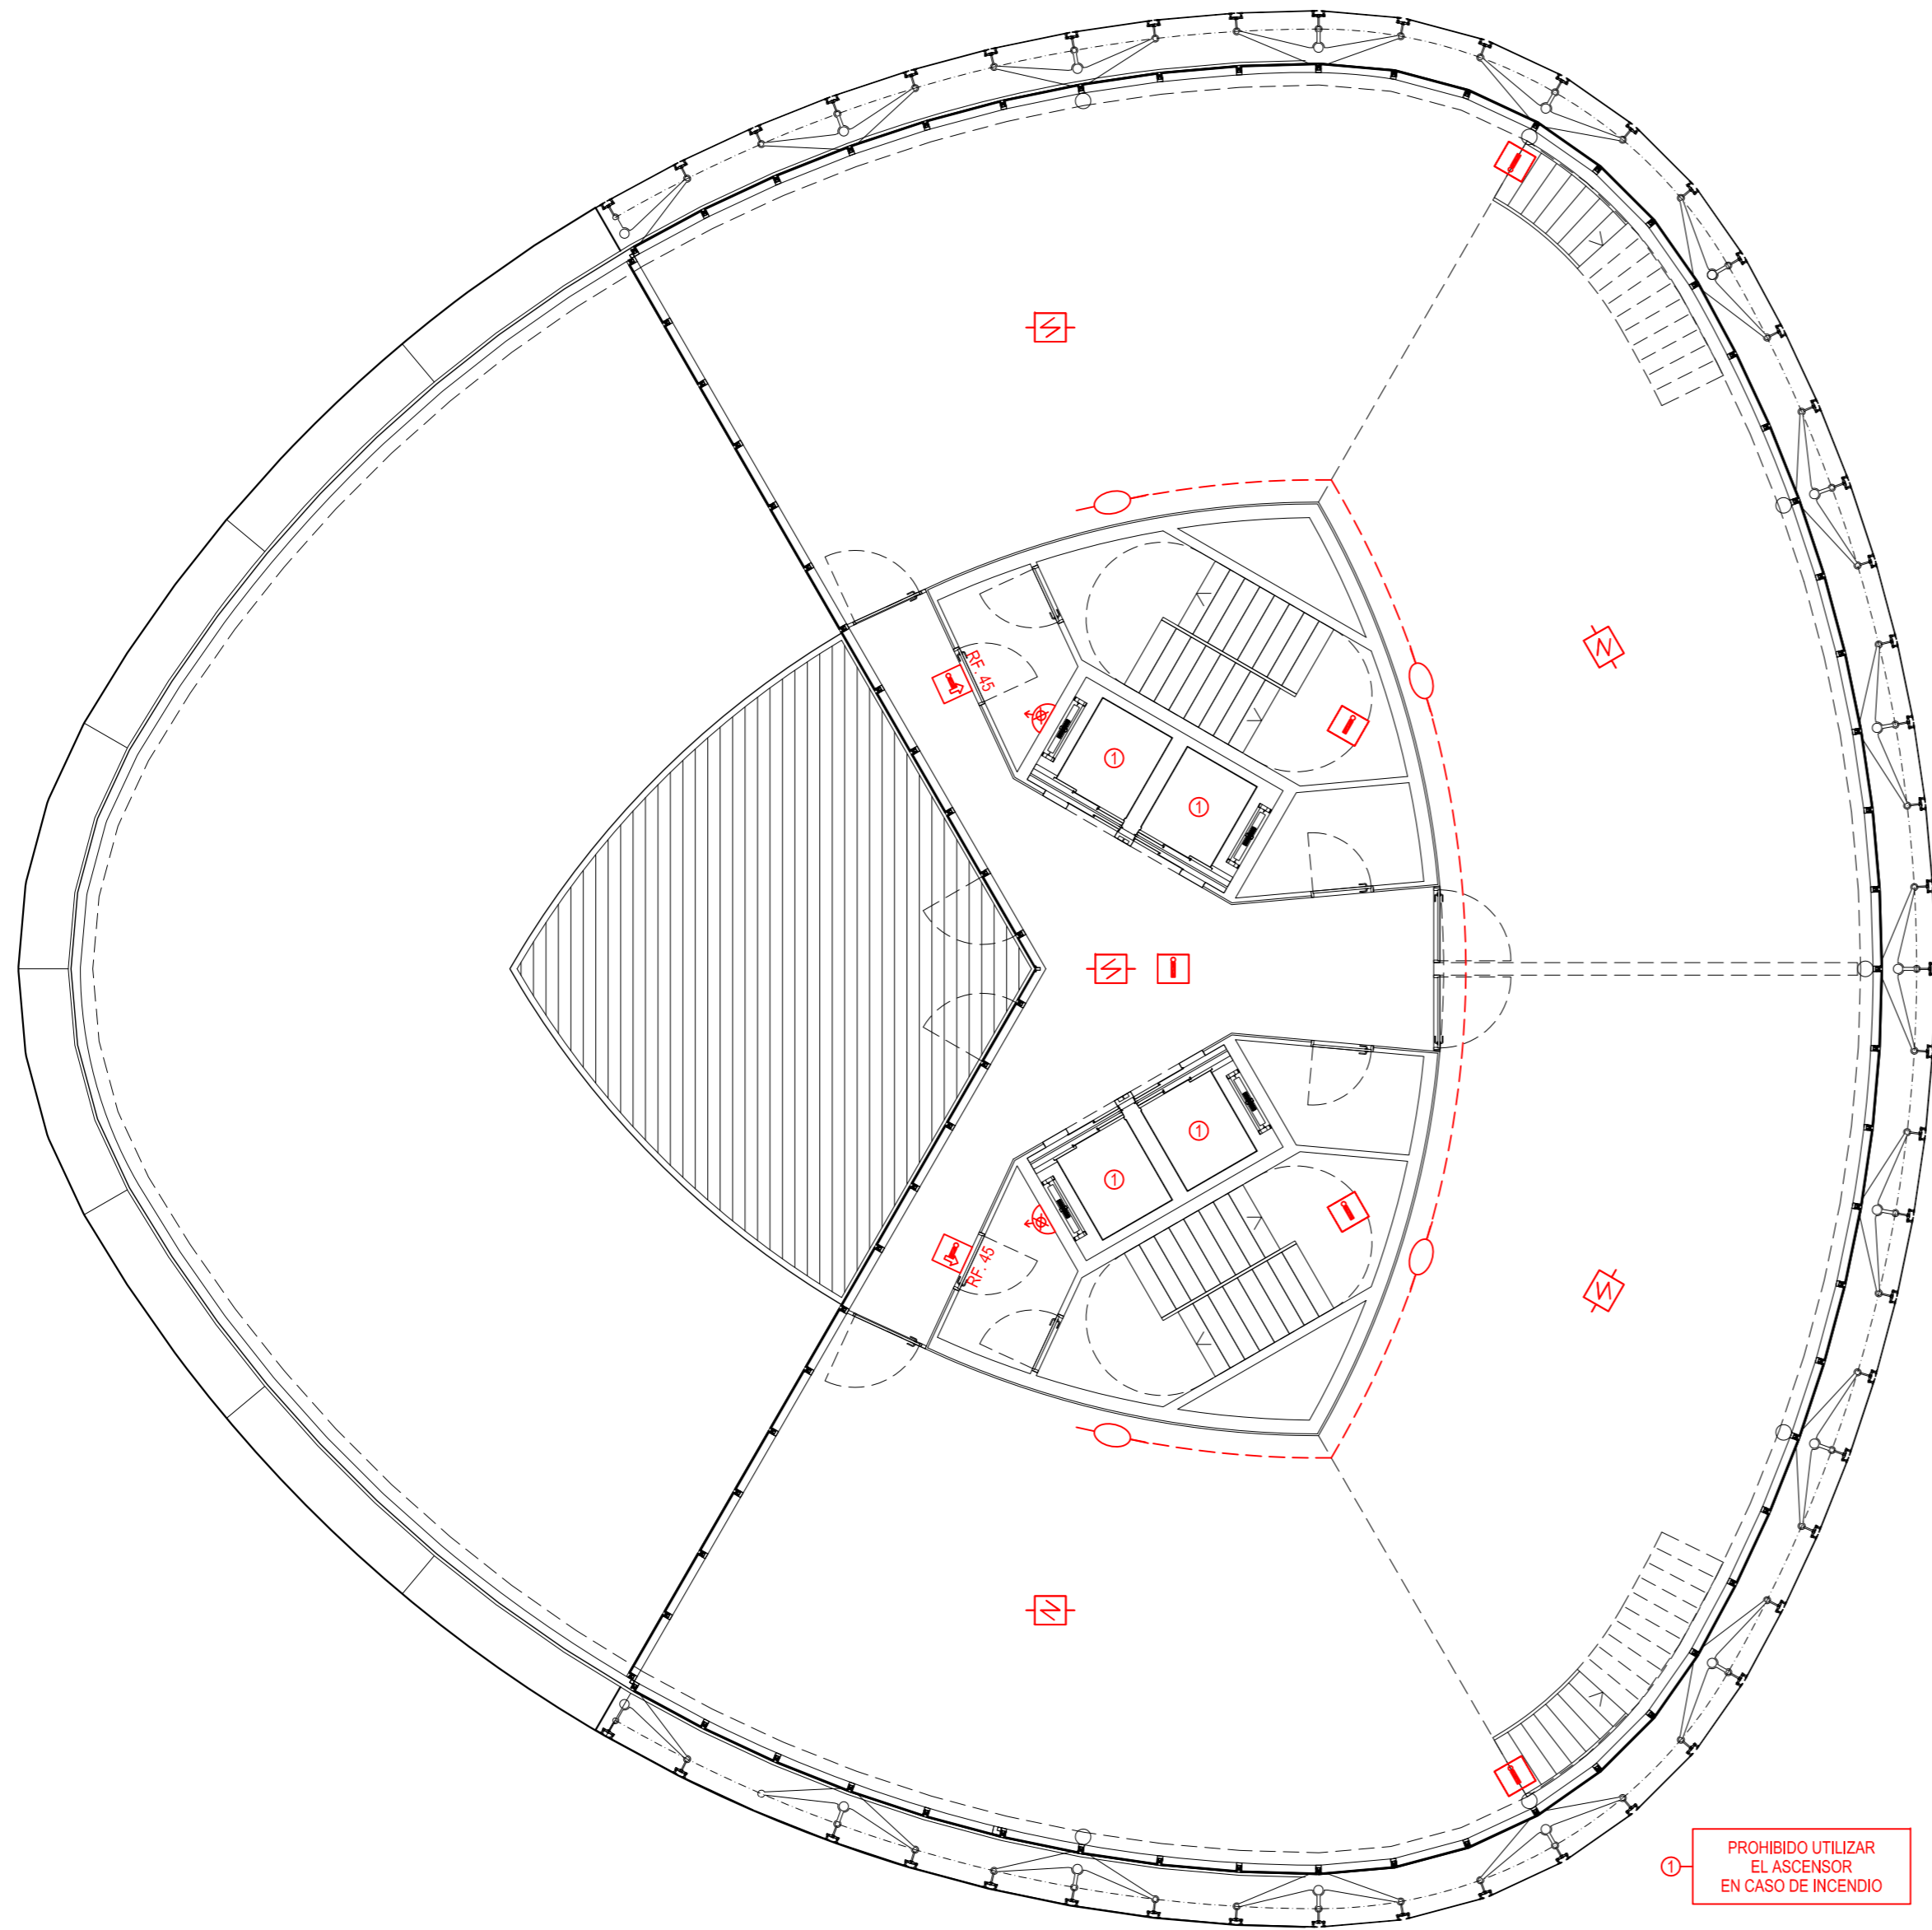

ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com


REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.09	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:100	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	TORRE - PLANTA NIVEL +71.875 (PISO 20)				
ARCHIVO					

JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 - TEL. 27107370 - MONTEVIDEO
 info@mvarq.net www.mvarq.net

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ESTUDIO NOVA ARQUITECTOS S.A. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO

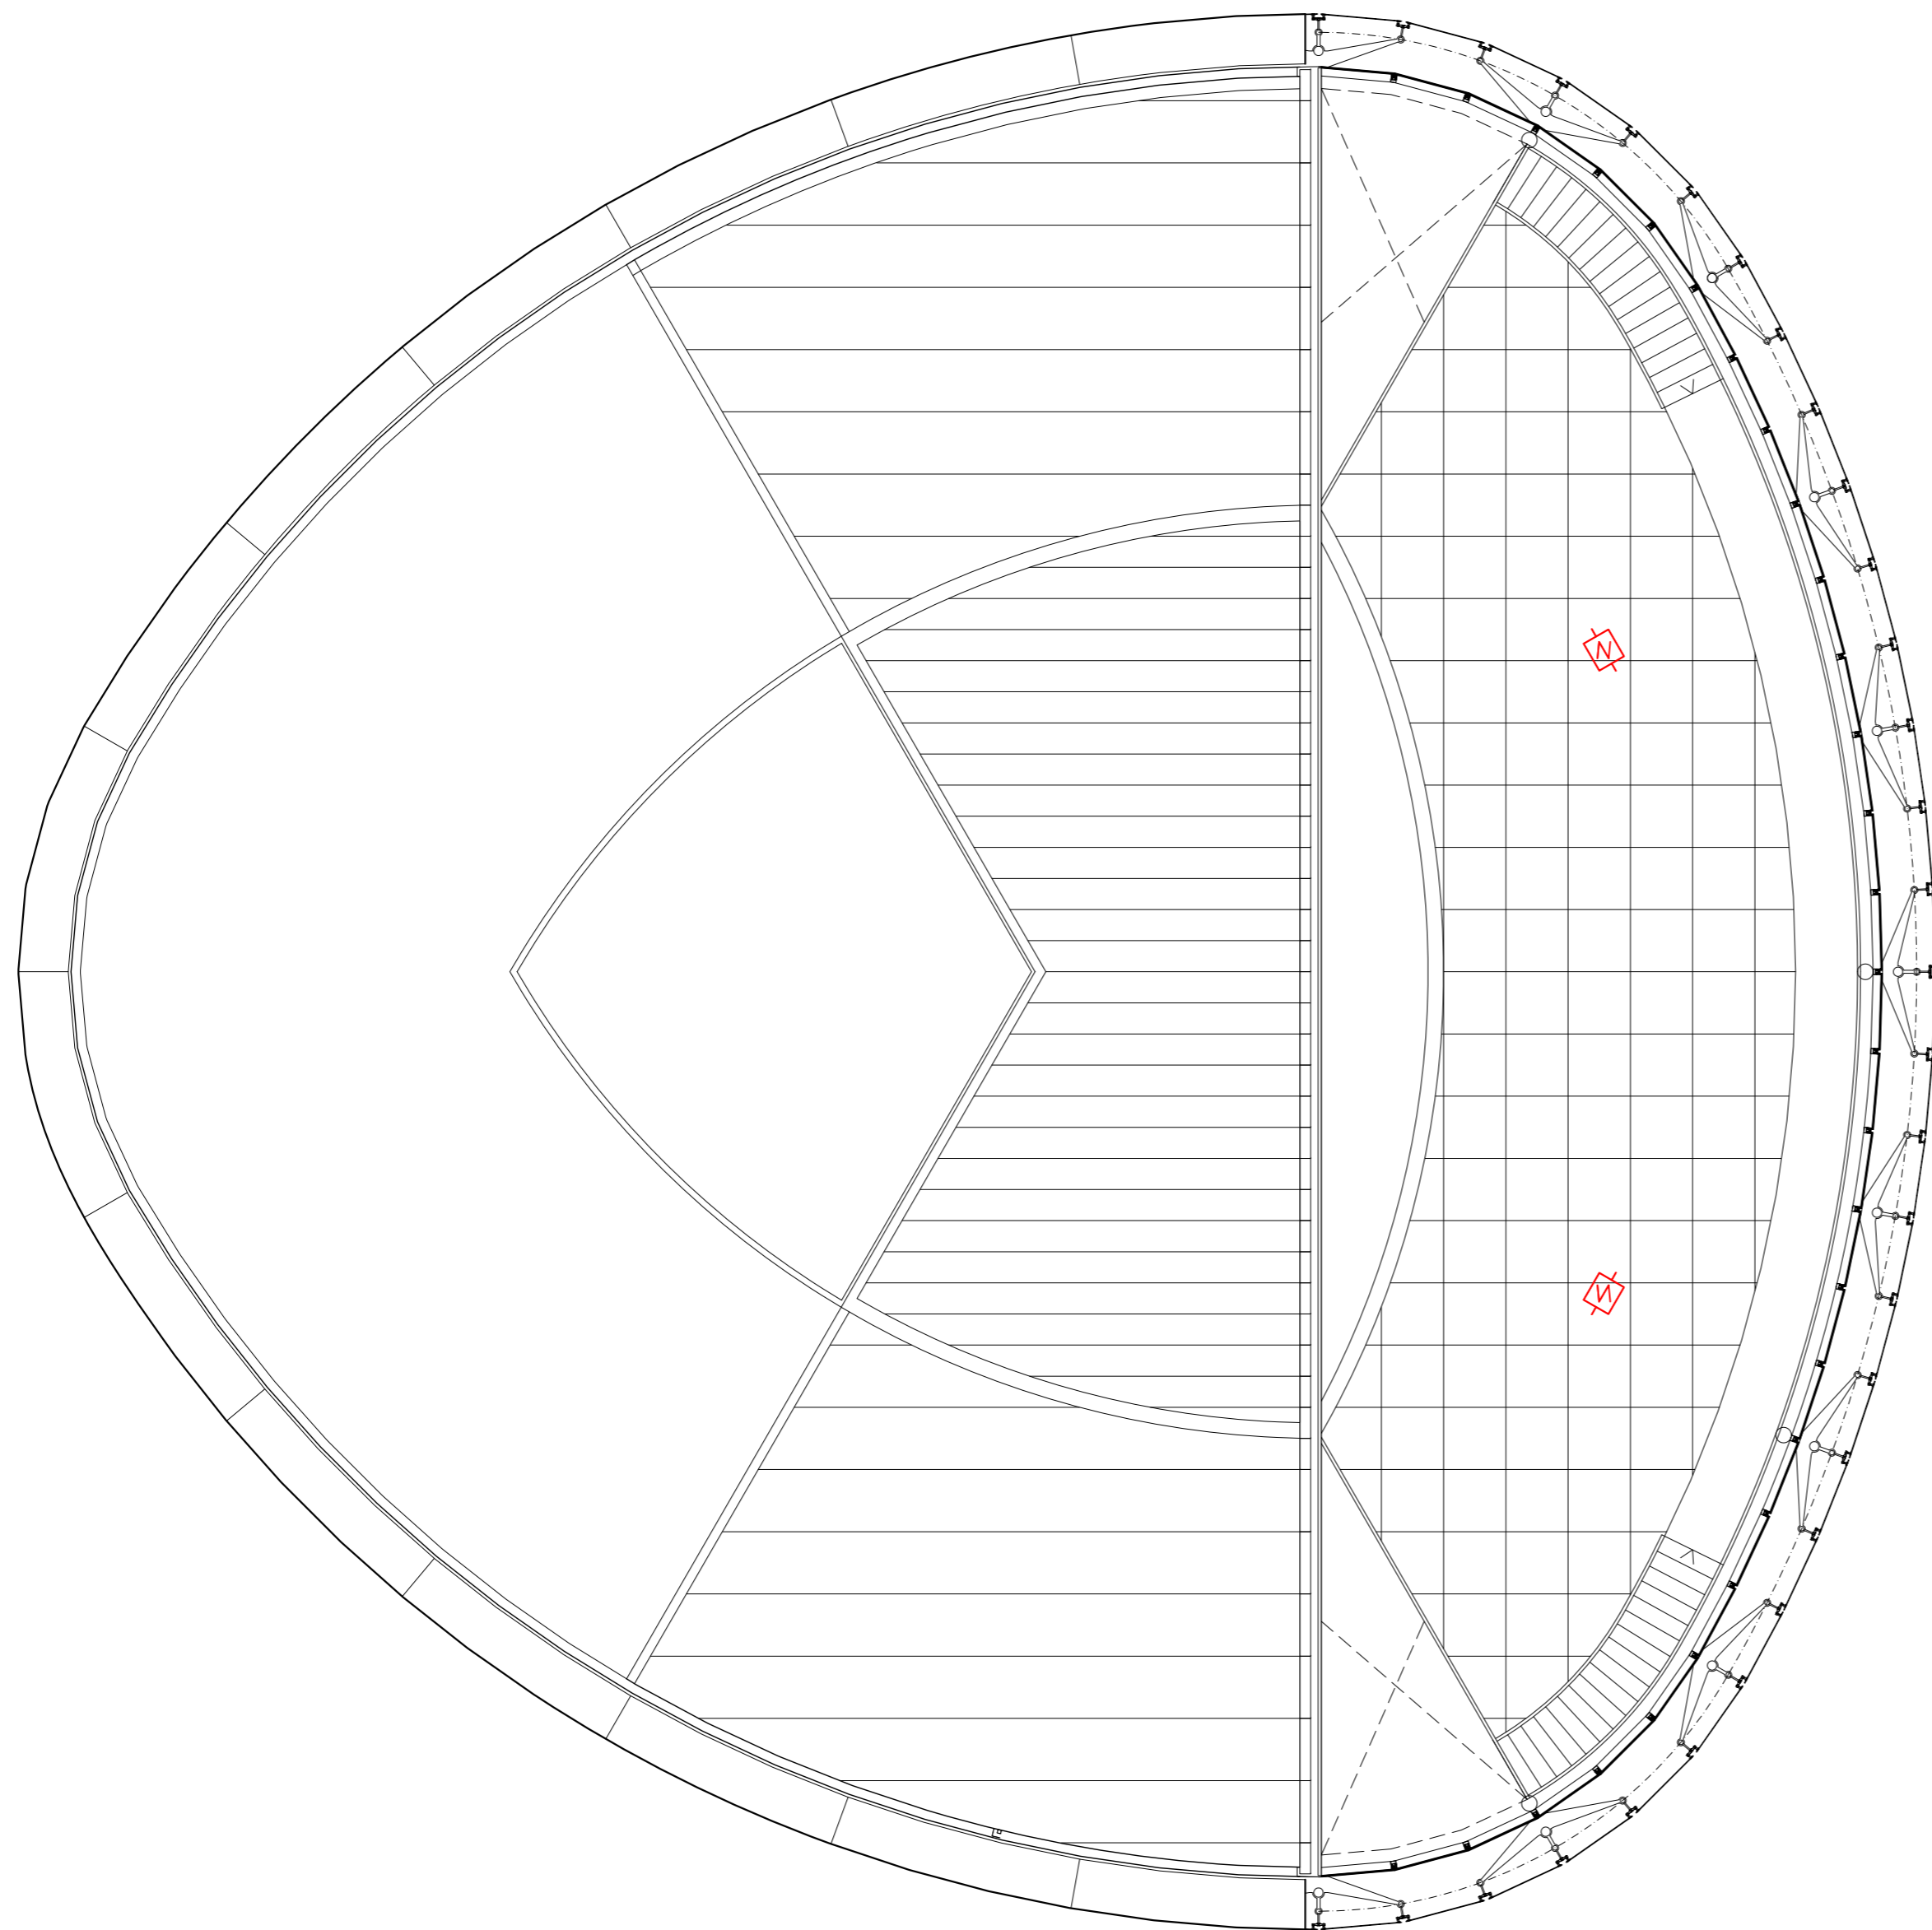


ARQUITECTO GABRIEL BLECHMAN
 ASESOR CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE INCENDIOS
 099 966 145 - gabriel.blechman@gmail.com

REFERENCIA DE SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | ALARMA VISUAL | | EXTINTORES (CO2) |
| | ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA | | EXTINTORES (POLVO ABC) |
| | BALDE DE ARENA | | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
| | BOCA DE INCENDIO | | ROCIADOR AUTOMÁTICO (SPRINKLER) |
| | CARTEL DE SALIDA (LUMINISCENTE) | | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL | | |

PROYECTO	LOBRAUS TOWER & WAREHOUSE	LÁMINA	PI.10	REVISIÓN	02
UBICACIÓN	PUERTO DE MONTEVIDEO	ESCALA	1:100	FECHA	24.07.012
PROMOTOR DE LA INICIATIVA PRIVADA	ANP - LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A.				
TEMA	PROTECCION INCENDIO				
PLANO	TORRE - PLANTA NIVEL +75.00 (ENTREPISO NIVEL 20)				
ARCHIVO					



JOSÉ MARÍA MONTERO 3077 - TEL. 27107370 - MONTEVIDEO
 info@mvarq.net www.mvarq.net