


PLANO DE UBICACIÓN

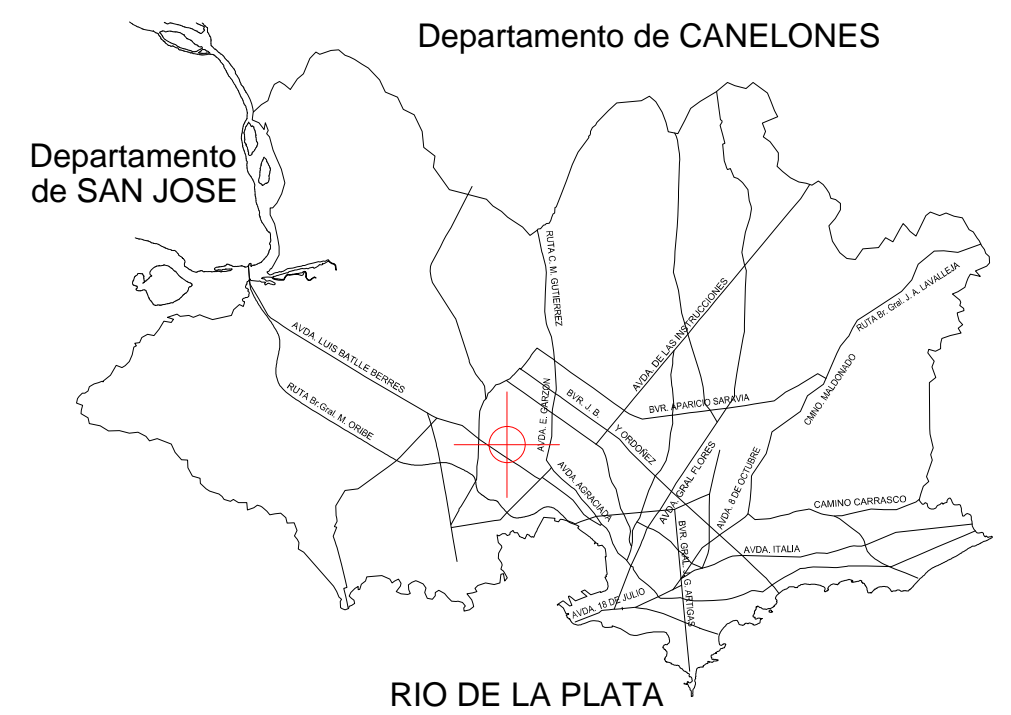

REFERENCIAS

SÍMBOLO	DENOMINACION
	- PADRÓN ASENTAMIENTO
	- RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE
	- LLAVE PEAD P/ELECTROFUSIÓN EXISTENTE
	- HIDRANTE EXISTENTE

DEBERÁ CONSIDERARSE LA EXISTENCIA DE CAÑERÍAS DE DISTRUBCIÓN DE AGUA POTABLE IRREGULARES, INTERNAS AL AENTAMIENTO.

NOTA: LA INFORMACIÓN EN ESTA LÁMINA FUE RELEVADA POR EL EQUIPO CONSULTOR HABITERRA, ENTREGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2012, COMPLEMENTADA EN BASE A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR OSE



Obras Sanitarias del Estado

SUB GERENCIA DISTRIBUCIÓN	DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO		LOCALIDAD: MONTEVIDEO	
	C A M P I C H U E L O - I T A P É			
Ing. Carlos Di Giovanni Sub Gerente	R E D E X I S T E N T E			
PROYECTO Y CONTROL DE REDES	Ing. Sarah Dominguez Proyectista	42568-1	ESCALA: 1/500	FECHA Dic. 2017
			AP 00 A	
Ing. Oscar Muñoz Jefatura				