





CORTE B-B Acometida de la R-PAT




CORTE A-A Acometida de los transformadores



PLANTA-PAT sin neutros disponibles (Con Zig Zag)

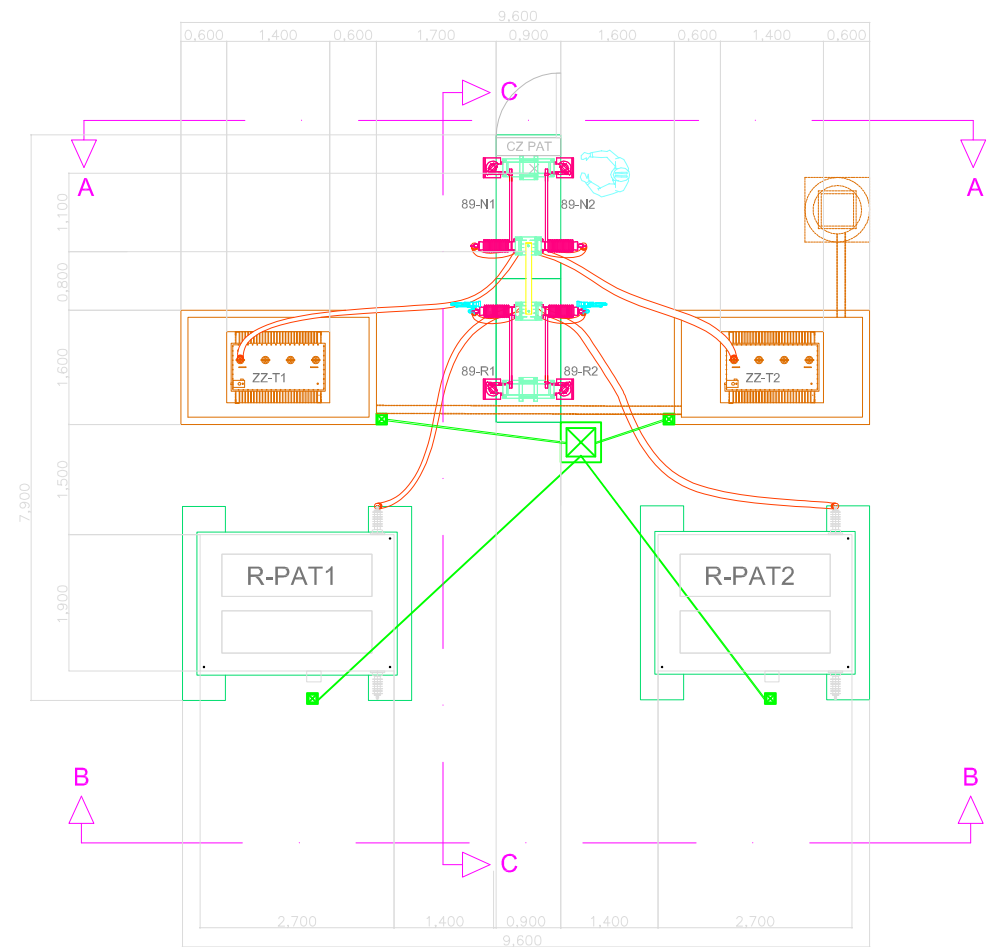

CORTE C-C Conformación de la barra de neutro



	Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado			
UTE GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS									
PUESTA A TIERRA CON ZIG ZAG									
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO			
I.Rodriguez	D.Nagy	M.Charletto	H.Perdomo	04/2018	1/100	G-433	CAD		