



Red Subestación

MB5

Planta:	MB5	TAMAÑO	Nº DE FAX	Nº DIBUJO	REV.
		A4			1
Autor:	Bruno Peterlini	ESCALA	1:1	HOJA	1 DE 13

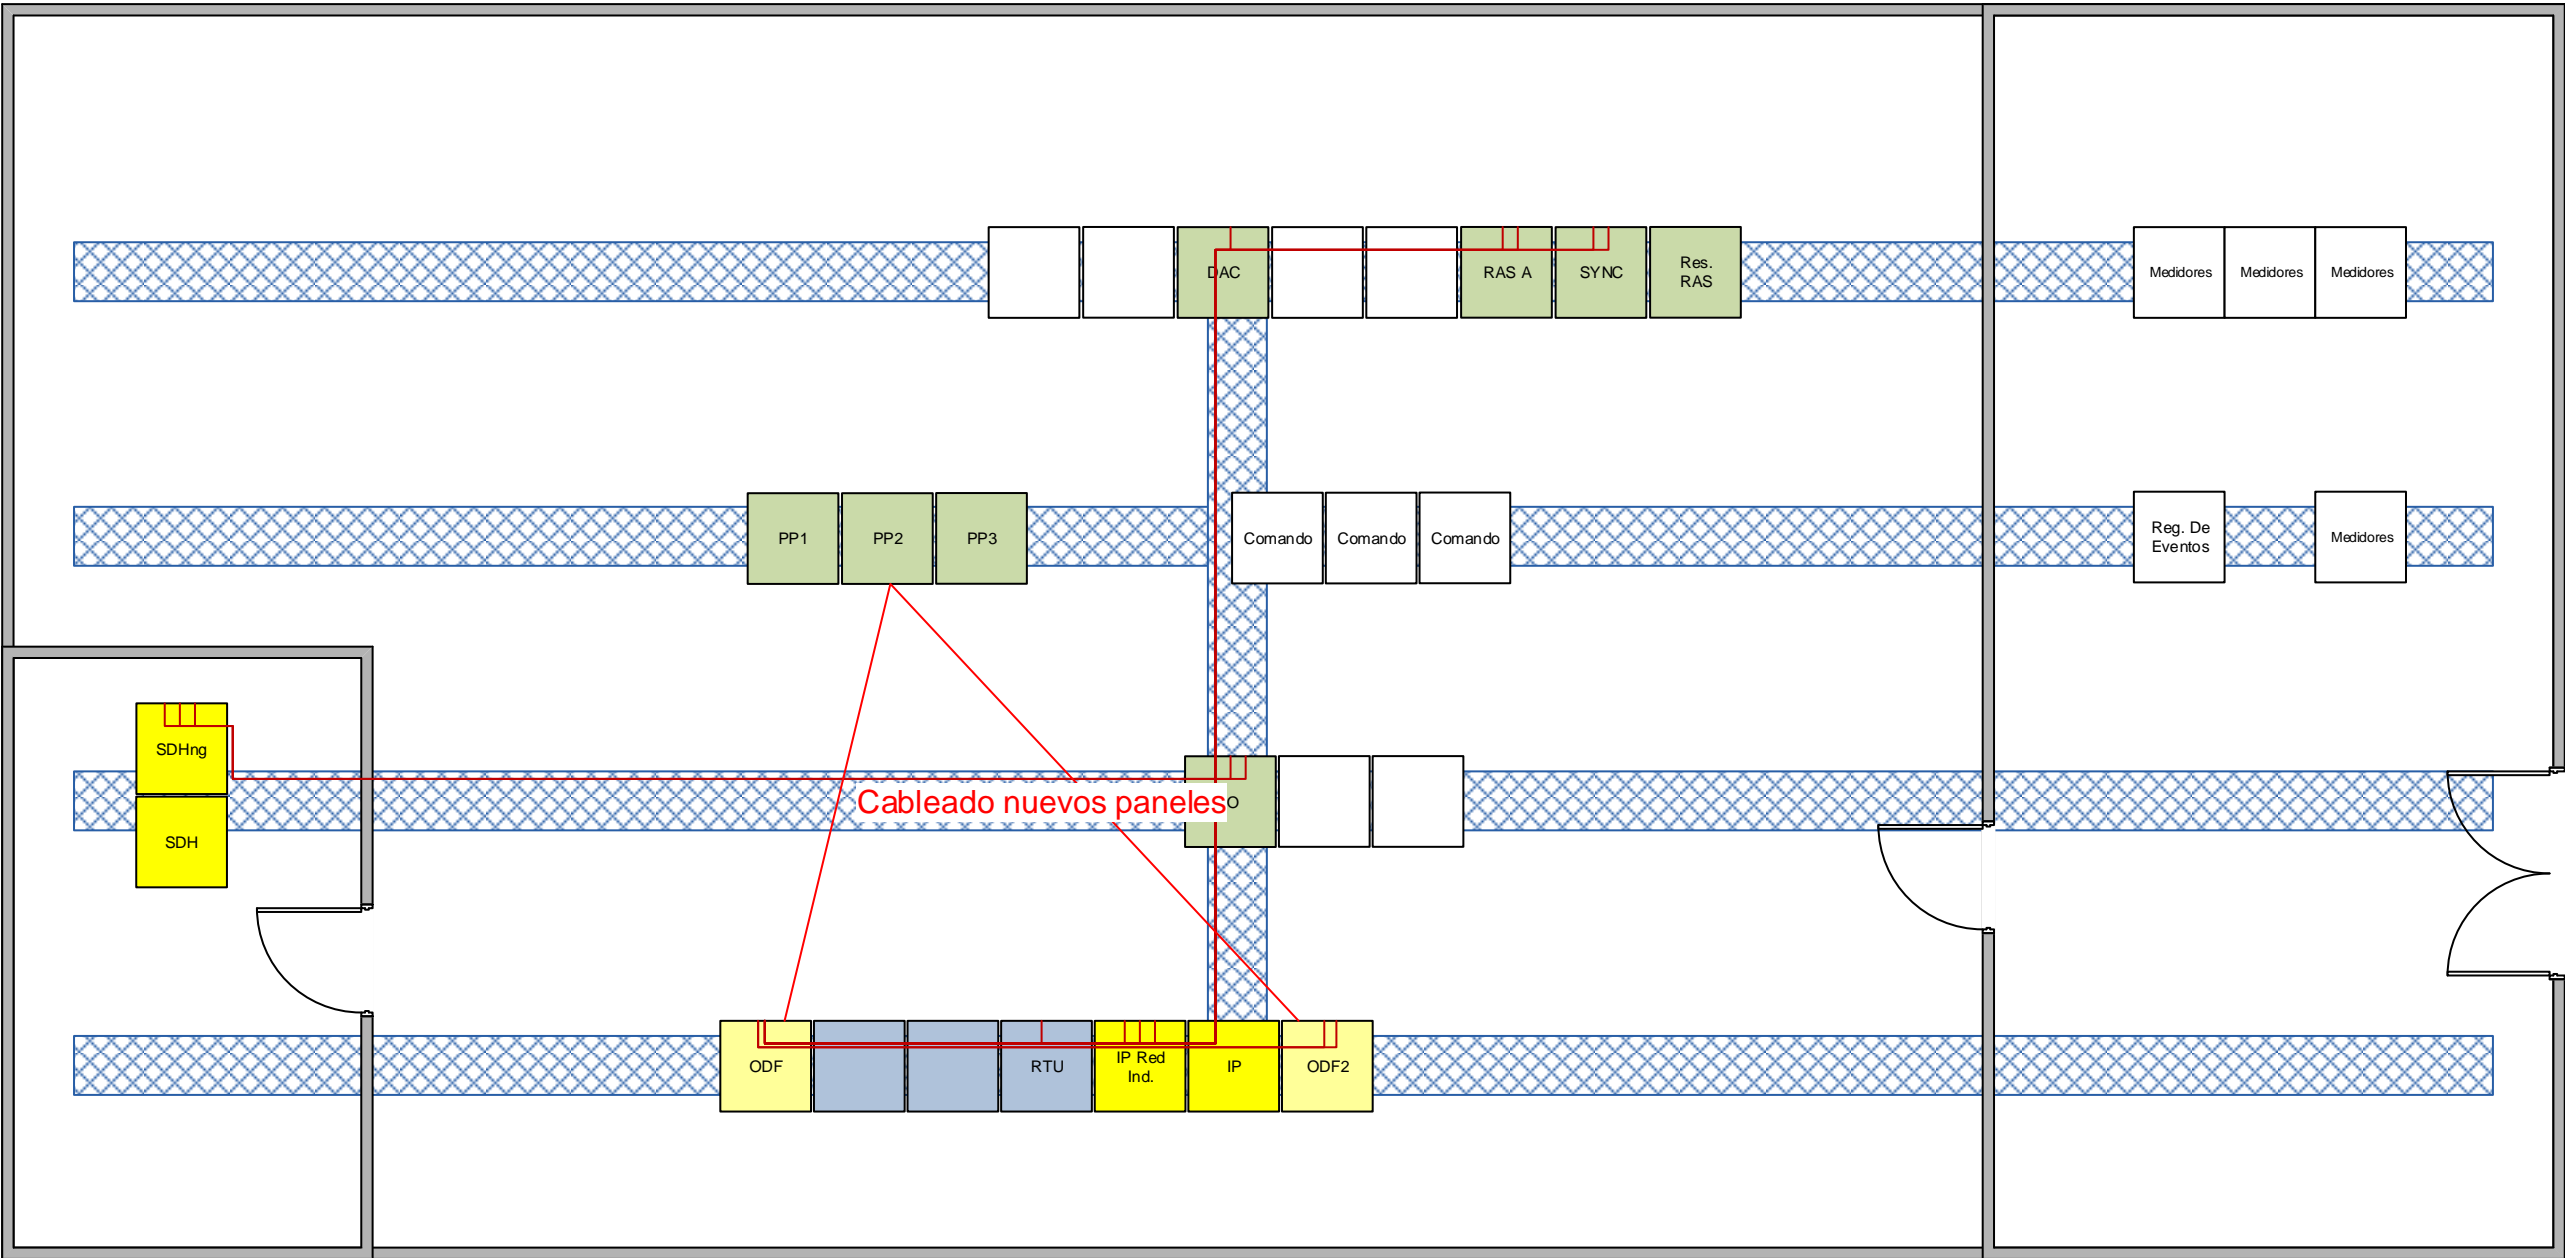

 Bandeja bajo losa.



AUTOR:

Natasha Leone

VERIFICADO:

Alejandro Bevc

TAMAÑO	Planta:	Sistema:	REV.
A4	Mdeo B 500Kv	Planta	02
ESCALA	1:1	Fecha: 22/07/2015	HOJA 2 DE 13

Distribución de Panel ODF y Central

VISTA FRONTAL

42		Ac1		
41				
40		Tf1		P1
39				
38		Ac2		
37		Ac3		
36				
35		Tf2		P2
34				
33		Ac4		
32		Ac5		
31				
O 30		Tf3		C
D 29				
F 28		Ac6		
27		Bj1-breakout		
26		Ac7		
25				
24		Tf4		A1
23				
22		Ac8		
21		Ac9		
20				
19		Tf5-RAS		RAS-A
18				
17		Ac10		
16		Bj2-extraíble		
15				
14				
13		Tf1		
12		Ac1		
C 11		Fw1		
e 10		Ac2		
n 9		Sw1		
t 8		Ac3		
r 7		Fw2		
a 6		Ac4		
l 5		Sw2		
4		Ac5		
3				
2				
1				

VISTA TRASERA

42				
41				
40				
39		Sujecion Prensa Estopa		
38				
37				
36				
35				
34		Sujecion Prensa Estopa		
33				
32				
31				
O 30				
D 29		Sujecion Prensa Estopa		
F 28				
27				
26				
25		Sujecion Caja de Transicion		
24				
23		Sujecion Prensa Estopa		
22				
21				
20				
19				
18		Barra de Tierra		
17				
16		Bj2-extraíble		
15				
14				
13				
12				
C 11				
e 10				
n 9				
t 8		PDU		
r 7				
a 6				
l 5		Bornera		
4				
3		Barra de Tierra		
2				
1				



AUTOR: Pablo López
VERIFICADO: Alejandro Bec

TAMAÑO
A4

Planta:
Mdeo B 500Kv

ESCALA

1:1

Fecha: 22/07/2015


Sistema:
Panel ODF

HOJA

3 DE 13

REV.
01


P1




P2



C





A1



Ck1.ODF2

PTS30



AUTOR: Natacha Leone

VERIFICADO: Alejandro Bec

TAMAÑO
A4

Planta:
Mdeo B 500Kv


Fecha: 22/07/2015

Sistema:
Cableado Panel ODF 2


HOJA

5 DE 13

REV.
01

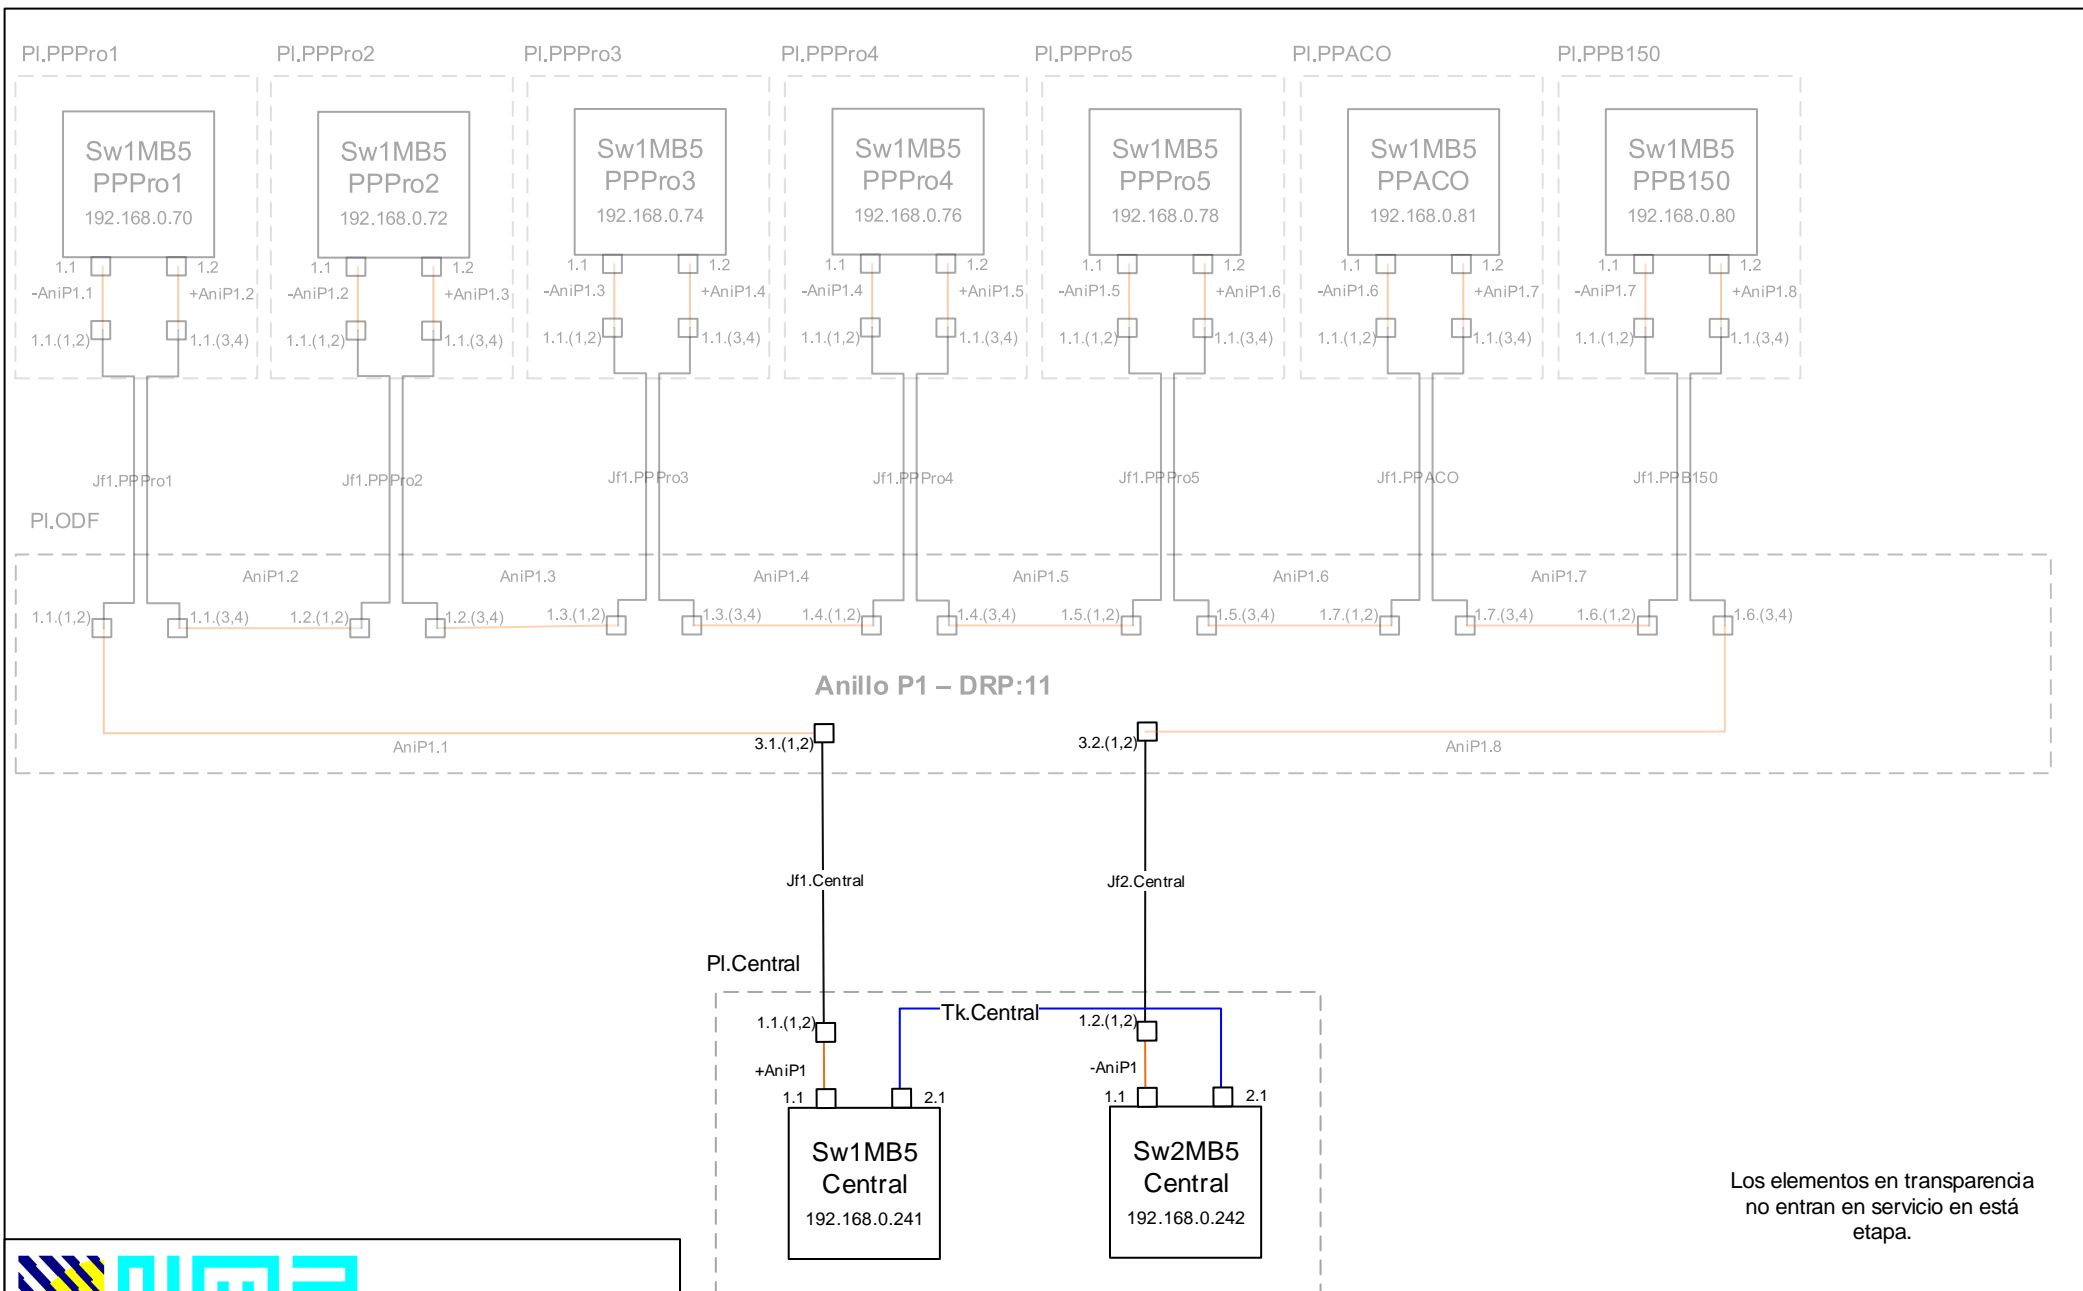

AUTOR: Pablo López		TAMAÑO: A4	Planta: Mdeo B 500Kv	Sistema: Conexionado Anillo Protecciones 1		REV. 01
VERIFICADO: Alejandro Bevc		ESCALA: 1:1	Fecha: 22/07/2015	HOJA 7 DE 13		



AUTOR: Pablo López


VERIFICADO: Alejandro Bevc

TAMAÑO	Planta:	Sistema:		REV.
A4	Mdeo B 500Kv	Conexionado Anillo Protecciones 2		01
ESCALA	1:1	Fecha:	22/07/2015	HOJA 8 DE 13

PI.RAS A

PI.SYNC

PI.IO

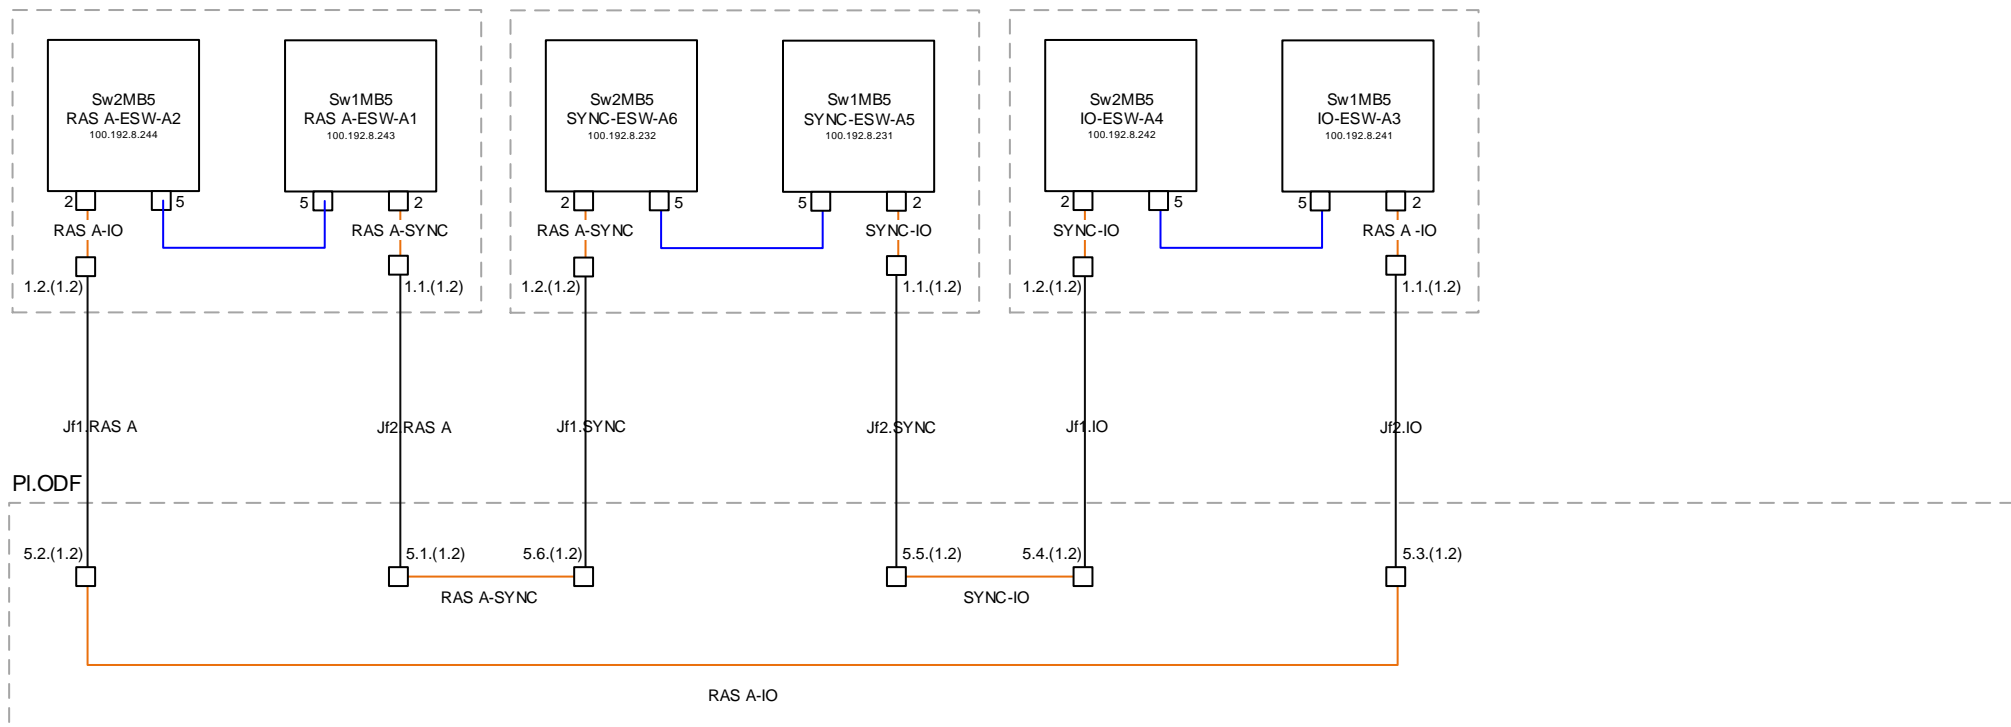

TAMAÑO

A4

Planta:

Mdeo B 500Kv

Sistema:

Conexionado Sistema RAS

REV.

01

AUTOR:

Pablo López

VERIFICADO:

Alejandro Bevc

ESCALA

1:1


Fecha:

22/07/2015


HOJA

9 DE 13


PI.Central

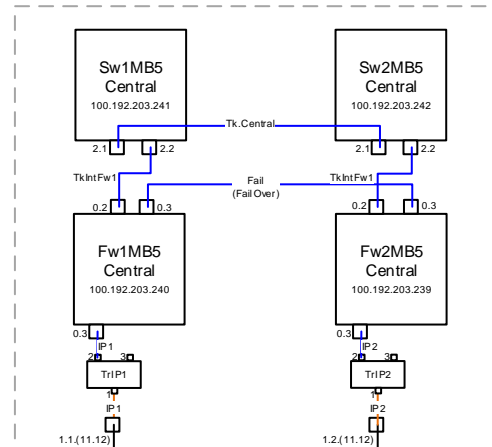


PI.IO

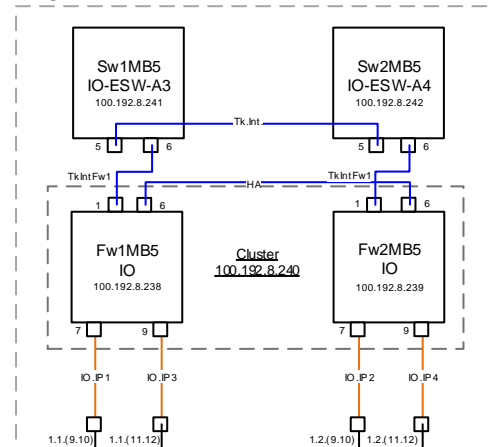


PI.SYNC

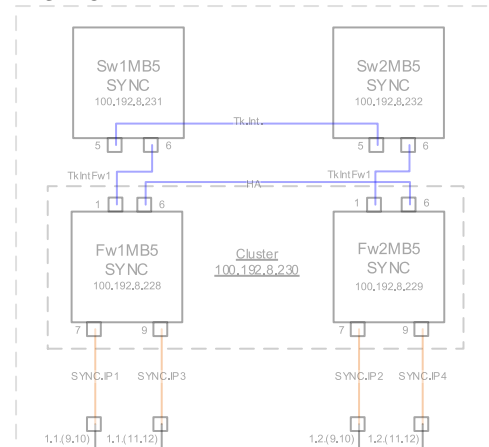

PI.ODF




PI.IP




Los elementos en transparencia
no entran en servicio en esta
etapa.




TAMAÑO	Planta:	Sistema:				REV.
A4	Mdeo B 500Kv	Conexionado Red IP				01
ESCALA 1:1		Fecha: 22/07/2015		HOJA 10 DE 13		

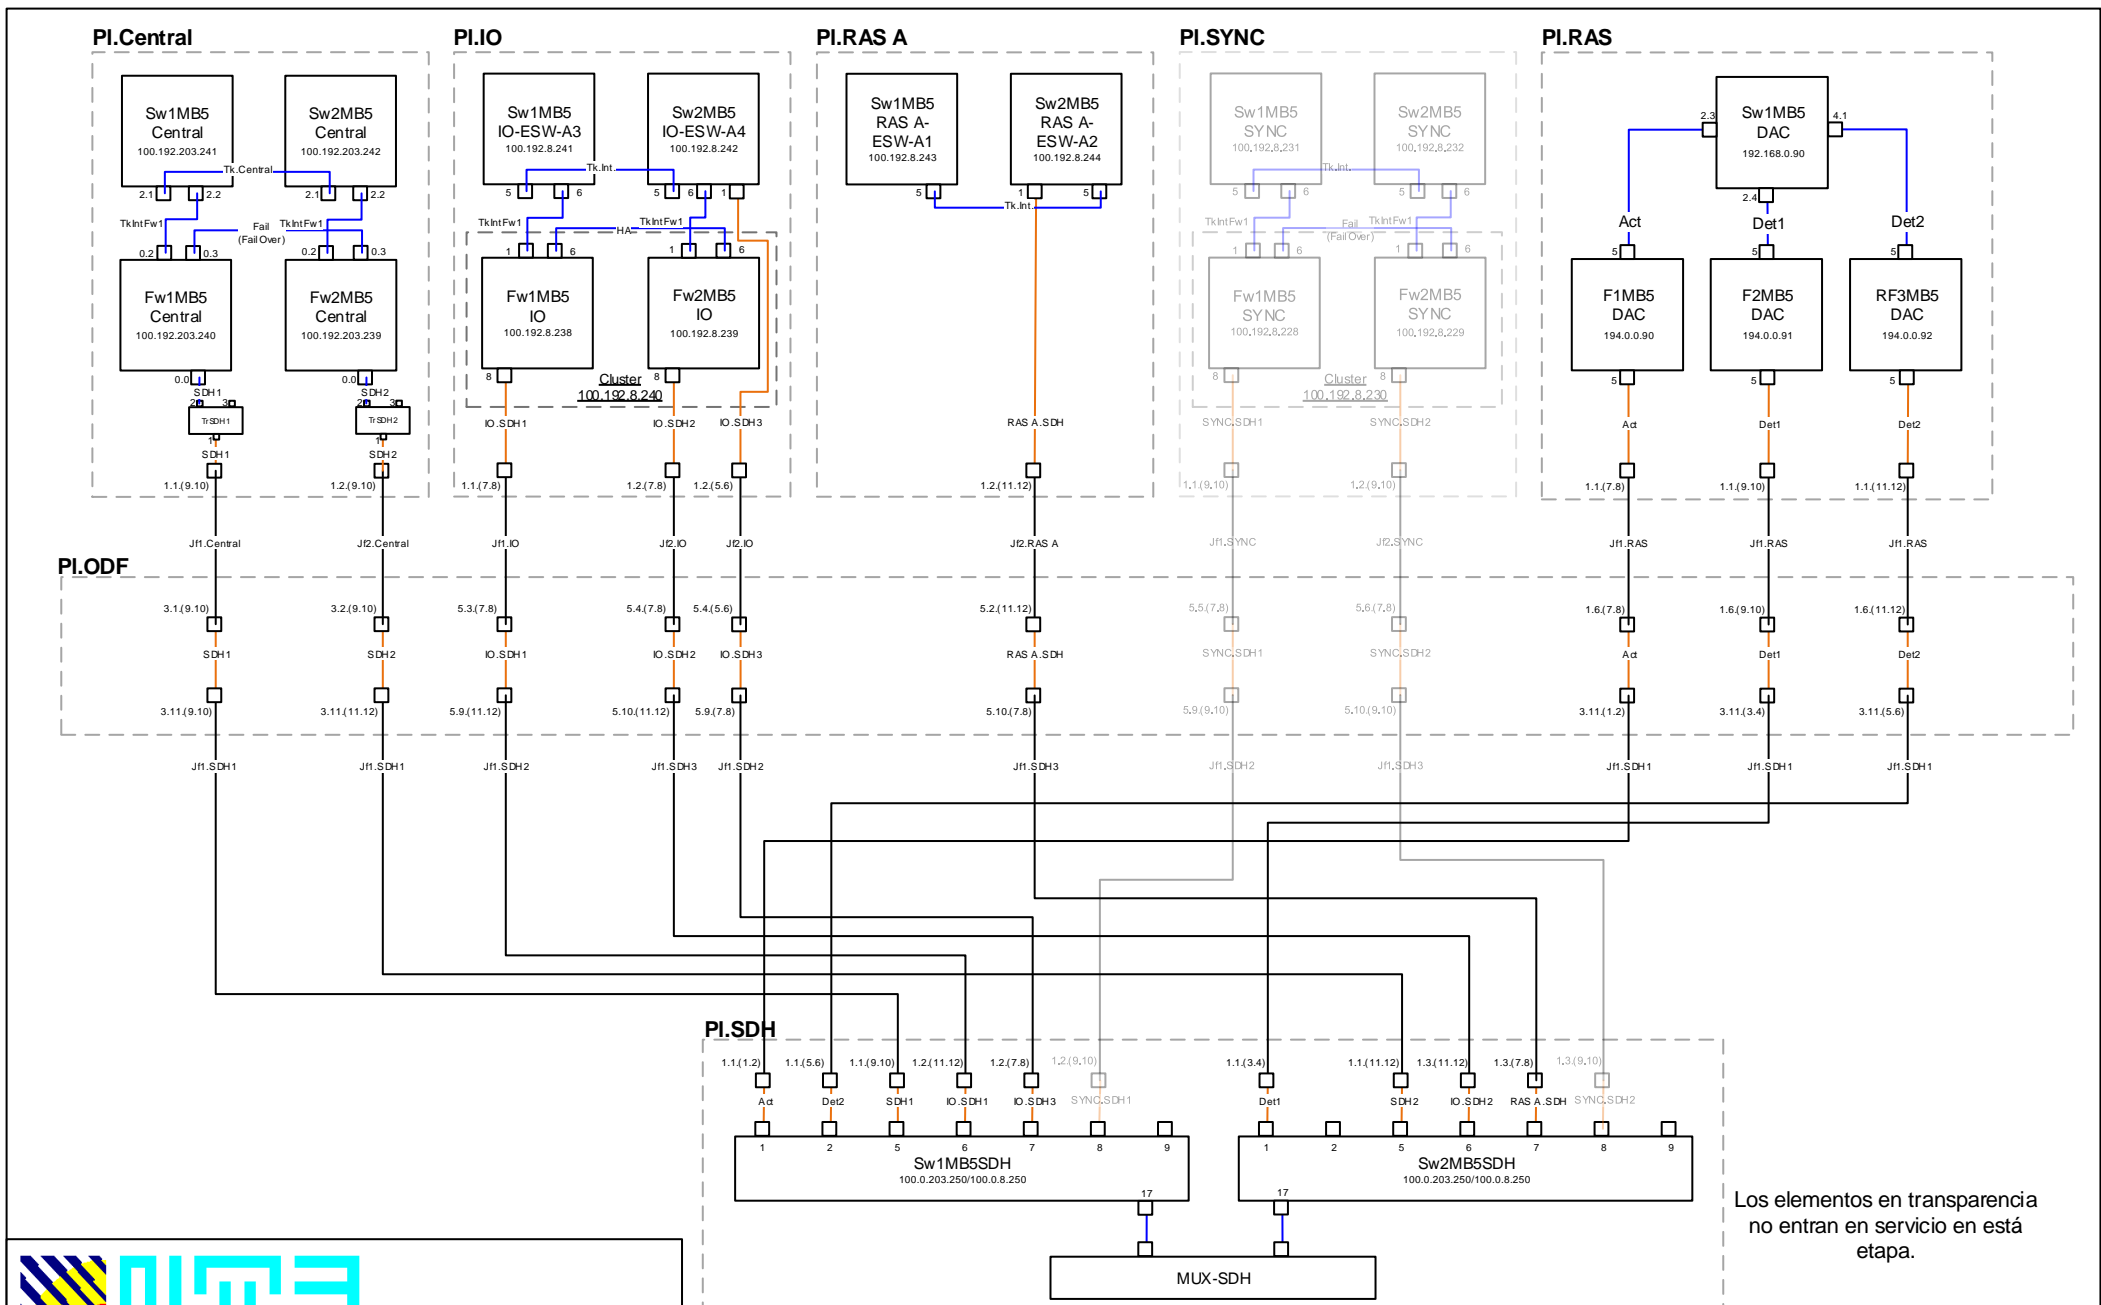

AUTOR: Pablo López		TAMAÑO A4	Planta: Mdeo B 500Kv	Sistema: Conexionado Red SDH		REV. 01
VERIFICADO: Alejandro Bevc		ESCALA 1:1	Fecha: 22/07/2015	HOJA 11 DE 13		

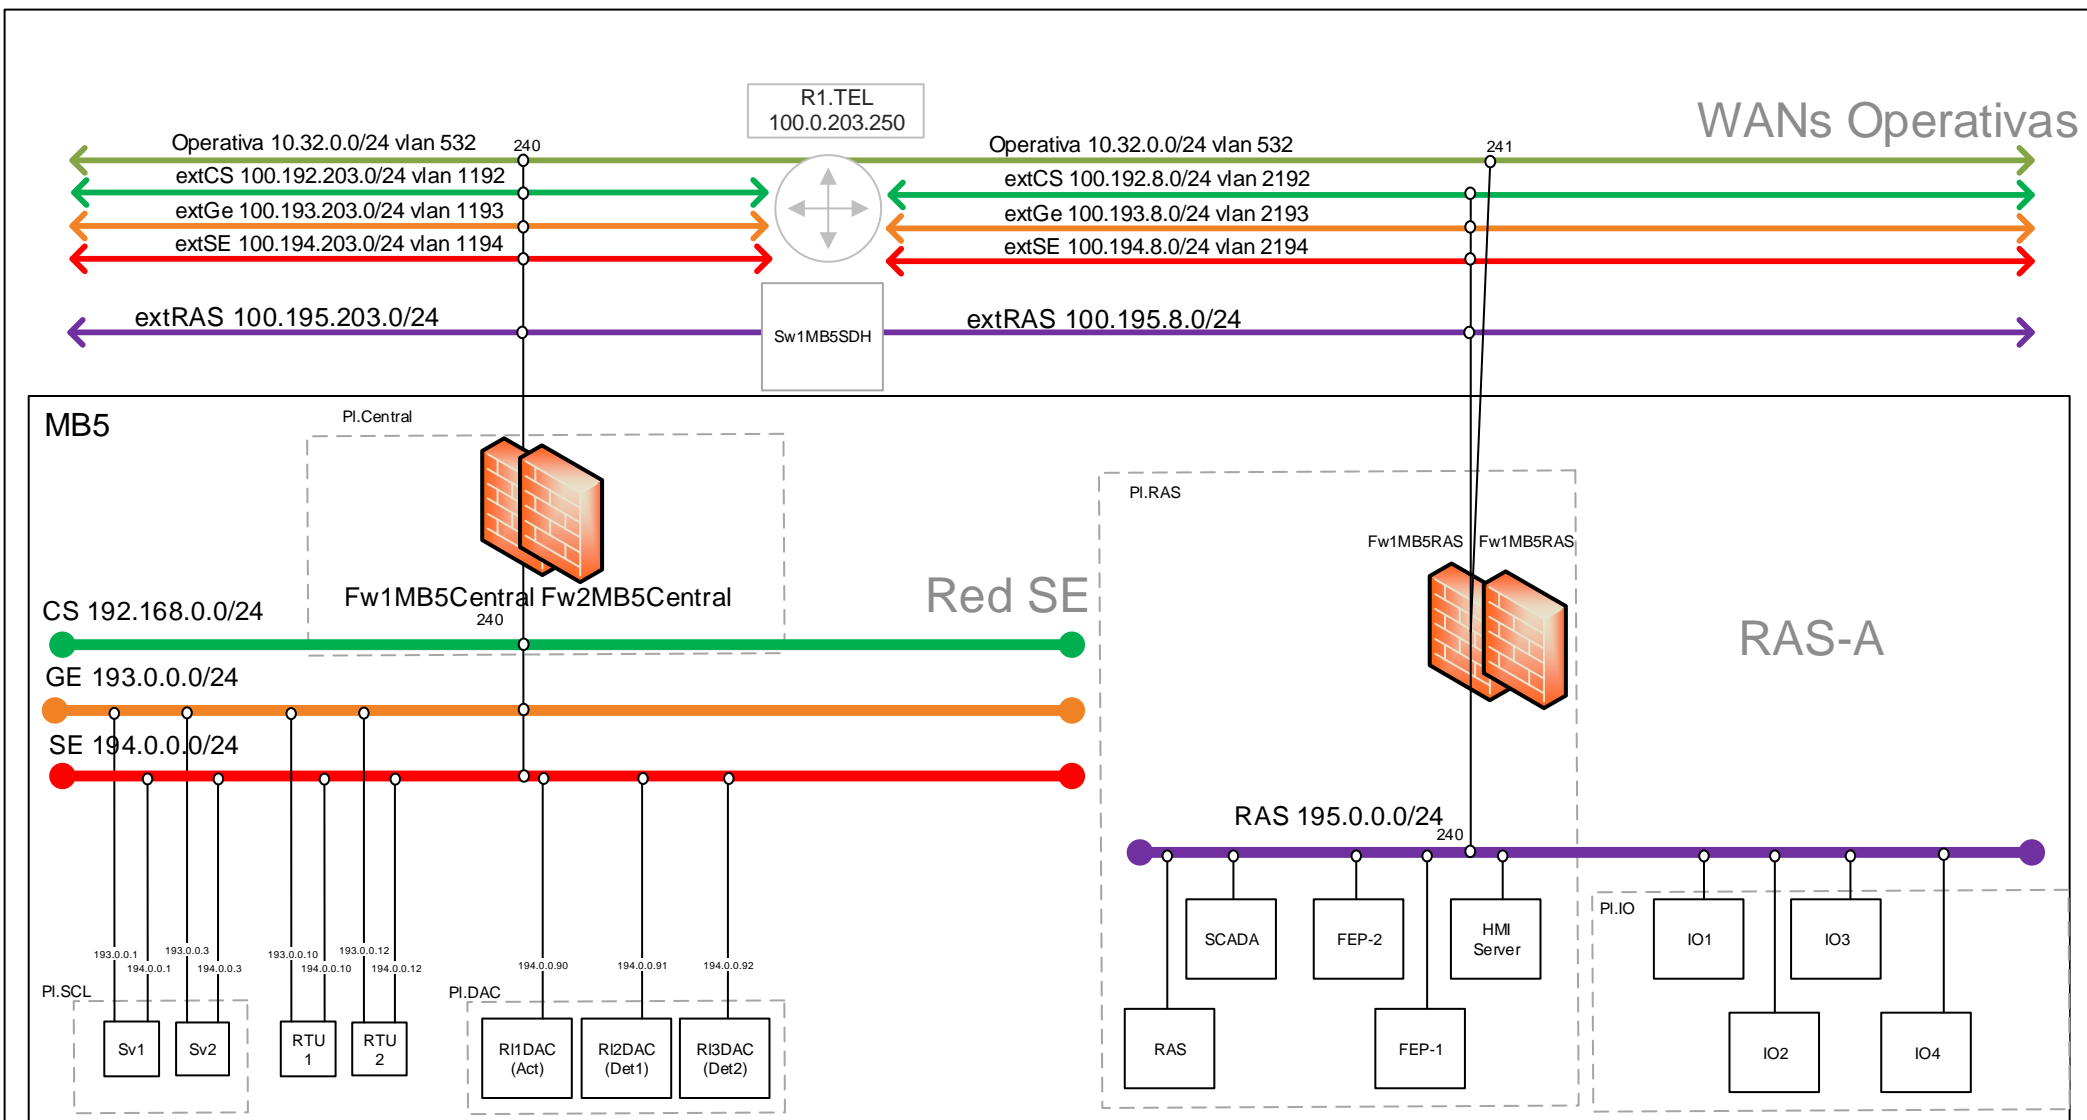

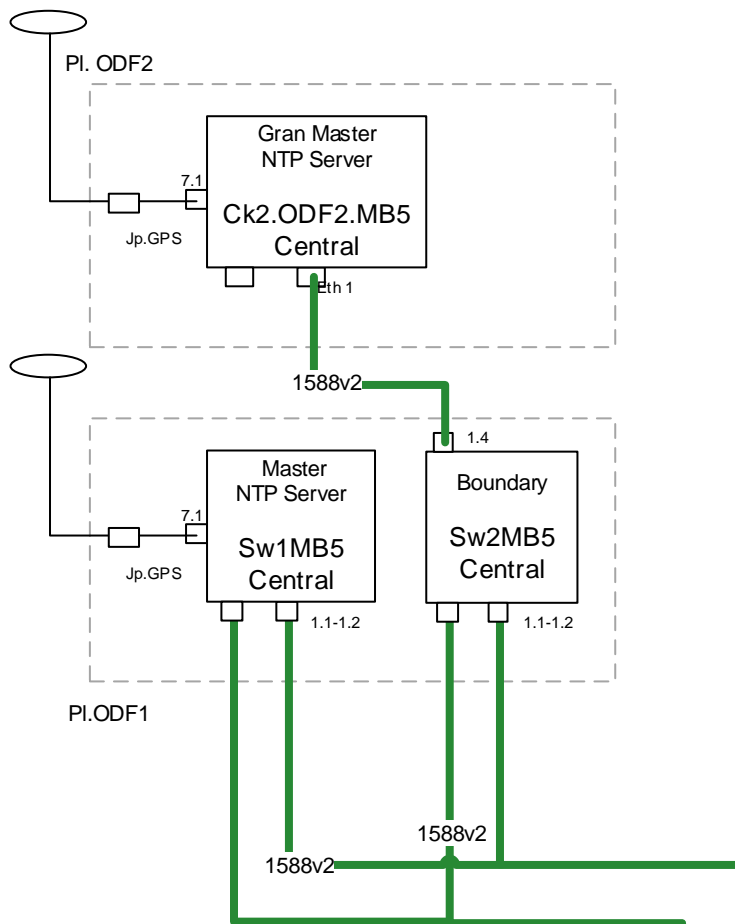

AUTOR: Natacha Leone

VERIFICADO: Alejandro Bevc

TAMAÑO

A4

Planta:

Mdeo B 500Kv

Sistema:

Conexión sincronización

REV.

01

ESCALA

1:1

Fecha: 22/07/2015

HOJA

13 DE 13