


PLANIMETRÍA


ESCALA: 1/1000

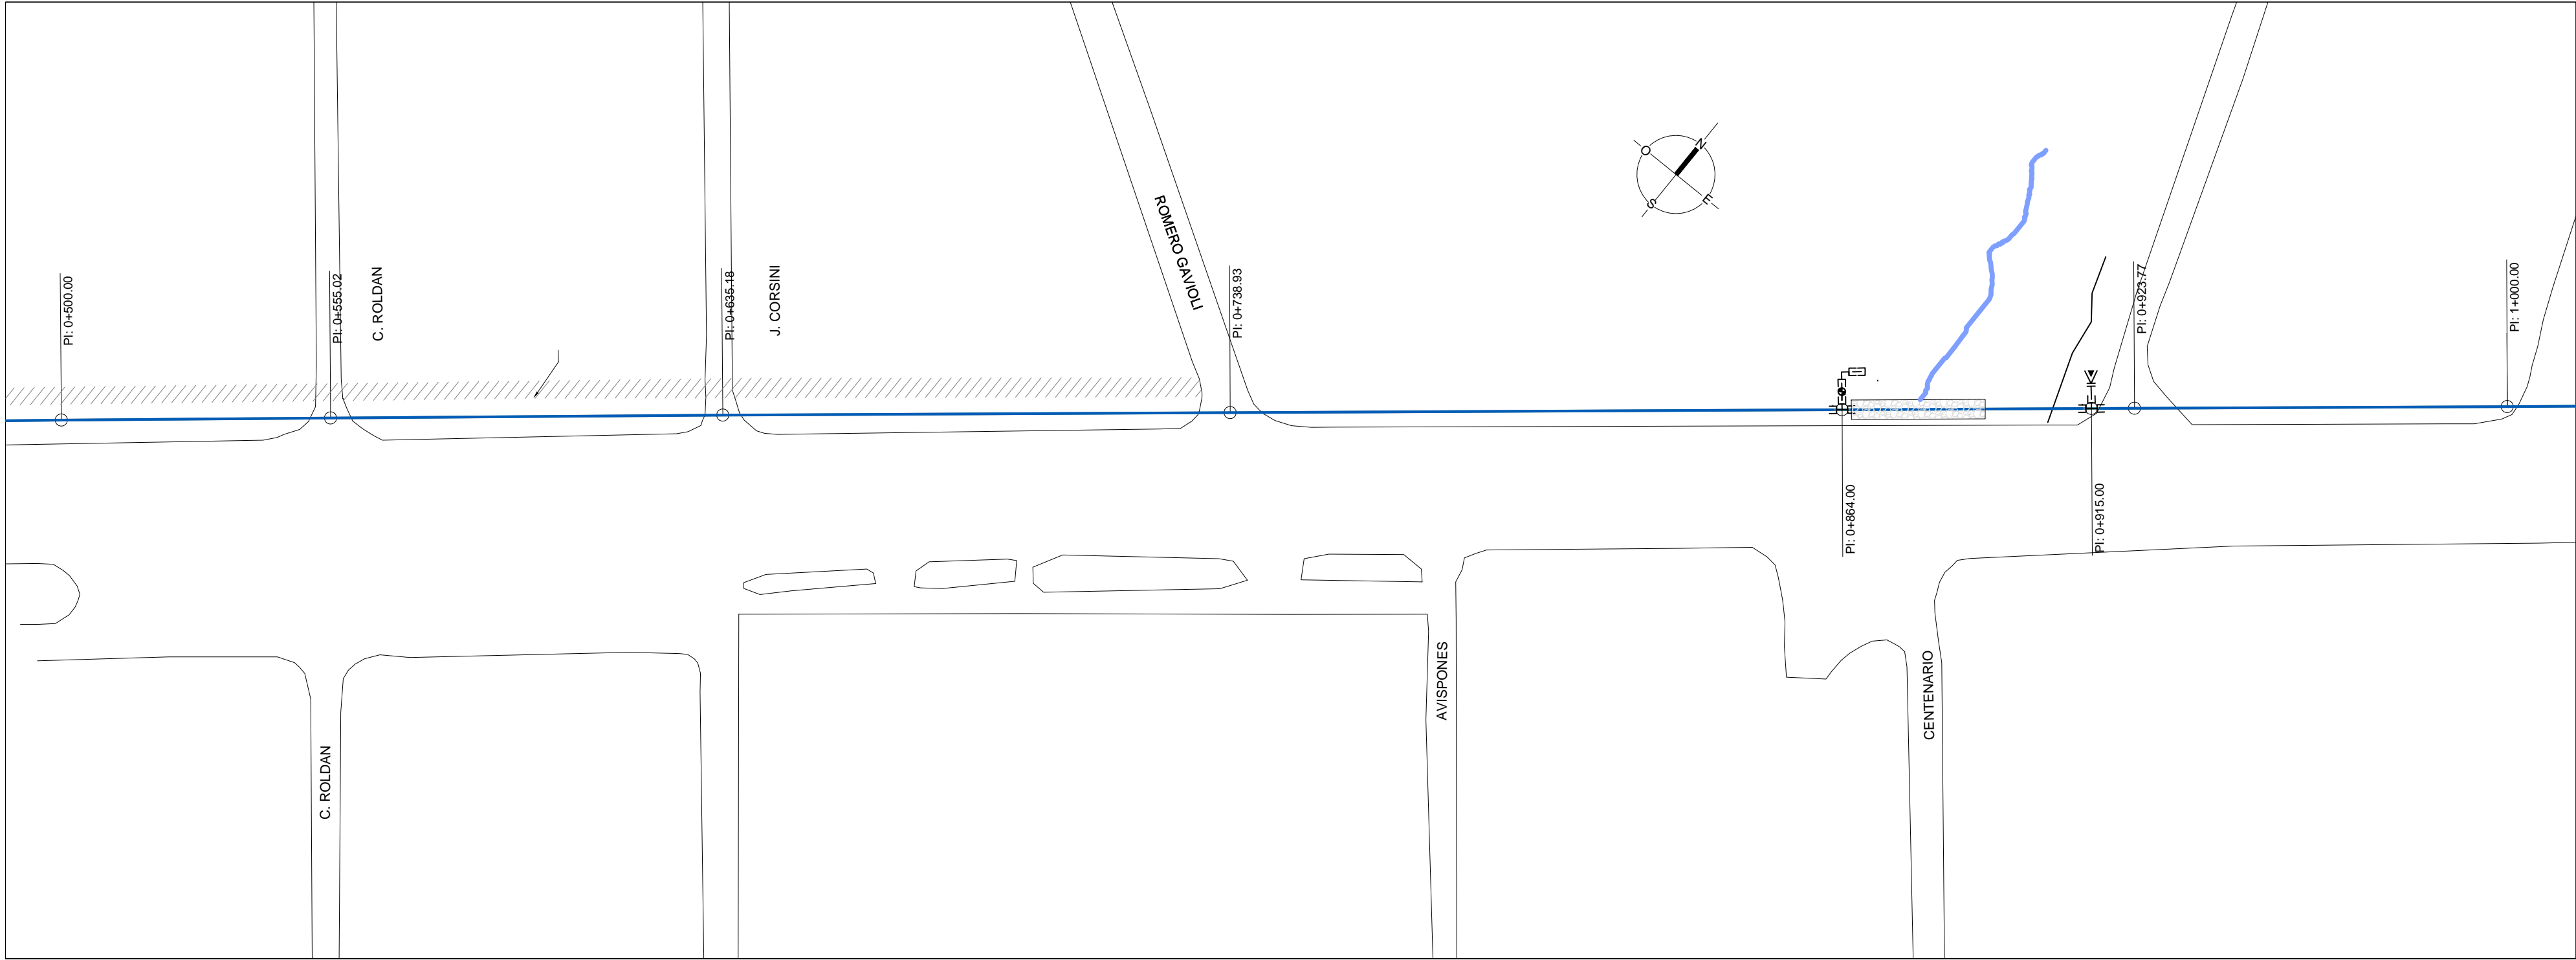

ALTIMETRÍA


ESC. HORIZONTAL: 1/1000

ESC. VERTICAL: 1/100



PROGRESIVA	0+500	0+555	0+655	0+700	0+730	0+800	0+884	0+915	0+924	1+000
COTA TERRENO	46.00	46.00	44.21	43.96	42.94	41.55	40.00	39.25	38.77	37.99
PROFUNDIDAD	1.70	1.90		1.60	1.60	1.55	2.93	1.86		1.20
ZAMPEADO	44.30	44.10	43.14	42.36	41.34	40.00	37.07	37.38	37.32	36.79
TUBERIA	PEAD Ø 400					PEAD Ø 400				
PENDIENTE (%)	-0.38%		-1.20%		-2.62%		-2.19%		-4.58%	

PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA UTILIZADA

Tubería a construir	UTe cámaras
Tubería existente	Señal de tránsito
Borde de pavimento	Columnas
Línea de propiedad	árboles
UTE	Codo 1/4
ANTEL	Codo 1/8
Gas	Te
Saneamiento proyectado	Llave de paso
Vía férrea	Válvula de aire
Losa de protección	
Encamisado cruce de ruta	
Protección cruce de arroyo	Desagüe

NOTAS:

Diámetro y Material de la tubería:

La troncal se construirá en PEAD PE 100 SDR 17 de conformidad con la Norma UNIT 4427. Se prevé instalar 3600 m de tubería DN 400, 1917 m de tubería DN 315 y 1646 m de tubería DN 160.

Instalación de las tuberías:

- * La instalación de la tubería se realizará en un todo de acuerdo con la "Memoria Descriptiva General para la instalación de tuberías de conducción de líquidos a presión" y el "Manual ambiental de obras" de OSE.
- * A los efectos de una correcta protección de las tuberías se asumirá una tapada mínima en veredas de 0.80m, debajo de calzadas o en el cruce de calles de 1.20m y bajo cunetas de 0.60m. En los tramos en faja pública de la Ruta 8, se deberán considerar los requerimientos del MTOP.
- * En la planimetría la tubería está indicada en forma esquemática, en la faja pública de la Ruta 8 la tubería deberá estar implantada en el margen de la Ruta 8 por fuera del límite de propiedad y a una distancia máxima de 2 metros.
- * En todos los casos en donde no se pueda respetar la tapada mínima establecida, se deberán proyectar losas de protección de la tubería.
- * Los cambios de dirección en la tubería, donde no se indican piezas especiales, serán dados por los ángulos admisibles en las juntas de la tubería.
- * Las deflexiones de cada tubo no deberán superar las indicadas por los fabricantes de los tubos y accesorios.
- * Para realizar la conexión de la tubería proyectada con la s tubería existentes en los diversos puntos, se deberá realizar el cateo correspondiente a modo de verificar la ubicación exacta del punto de empalme.
- * La información referente a las interferencias indicadas en los planos es meramente ilustrativa, no se indican cotas, profundidades ni distancias. El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para que los trabajos a realizar y las maquinarias utilizadas no afecten las instalaciones existentes.
- * Será responsabilidad del contratista el relevamiento de todas las interferencias.
- * Previo a la excavación de las zanjas para la colocación de las tuberías el Contratista deberá realizar los cateos correspondientes para verificar la ubicación exacta de las infraestructuras subterráneas, no pudiéndose reclamar ningún costo adicional por rotura de instalaciones existentes.
- * Todas las cotas están referidas al cero oficial.

	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO	
	GERENCIA DE AGUA POTABLE	
ING. SAUL GARAT GERENTE	DEPARTAMENTO:	CANELONES
	LOCALIDAD:	PANDO
ING. MARGARITA PINTOS SUB - GERENTE	AMPLIACIÓN TRONCAL RUTA 8	
	Prog. 0k500m. - 1k000m.	
PROYECTO	DIBUJO	ESCALA Indicadas
Ing. GABRIELA CRUZ		FECHA Octubre 2018
PROYECTO		
Ing. NATALIA CATTARINO	DORIS CANCELA	N° 44828/03