



PLANTA DE TRATAMIENTO  
CORTE DD  
ESC 1:50



PLANTA DE TRATAMIENTO  
CORTE EE  
ESC 1:50

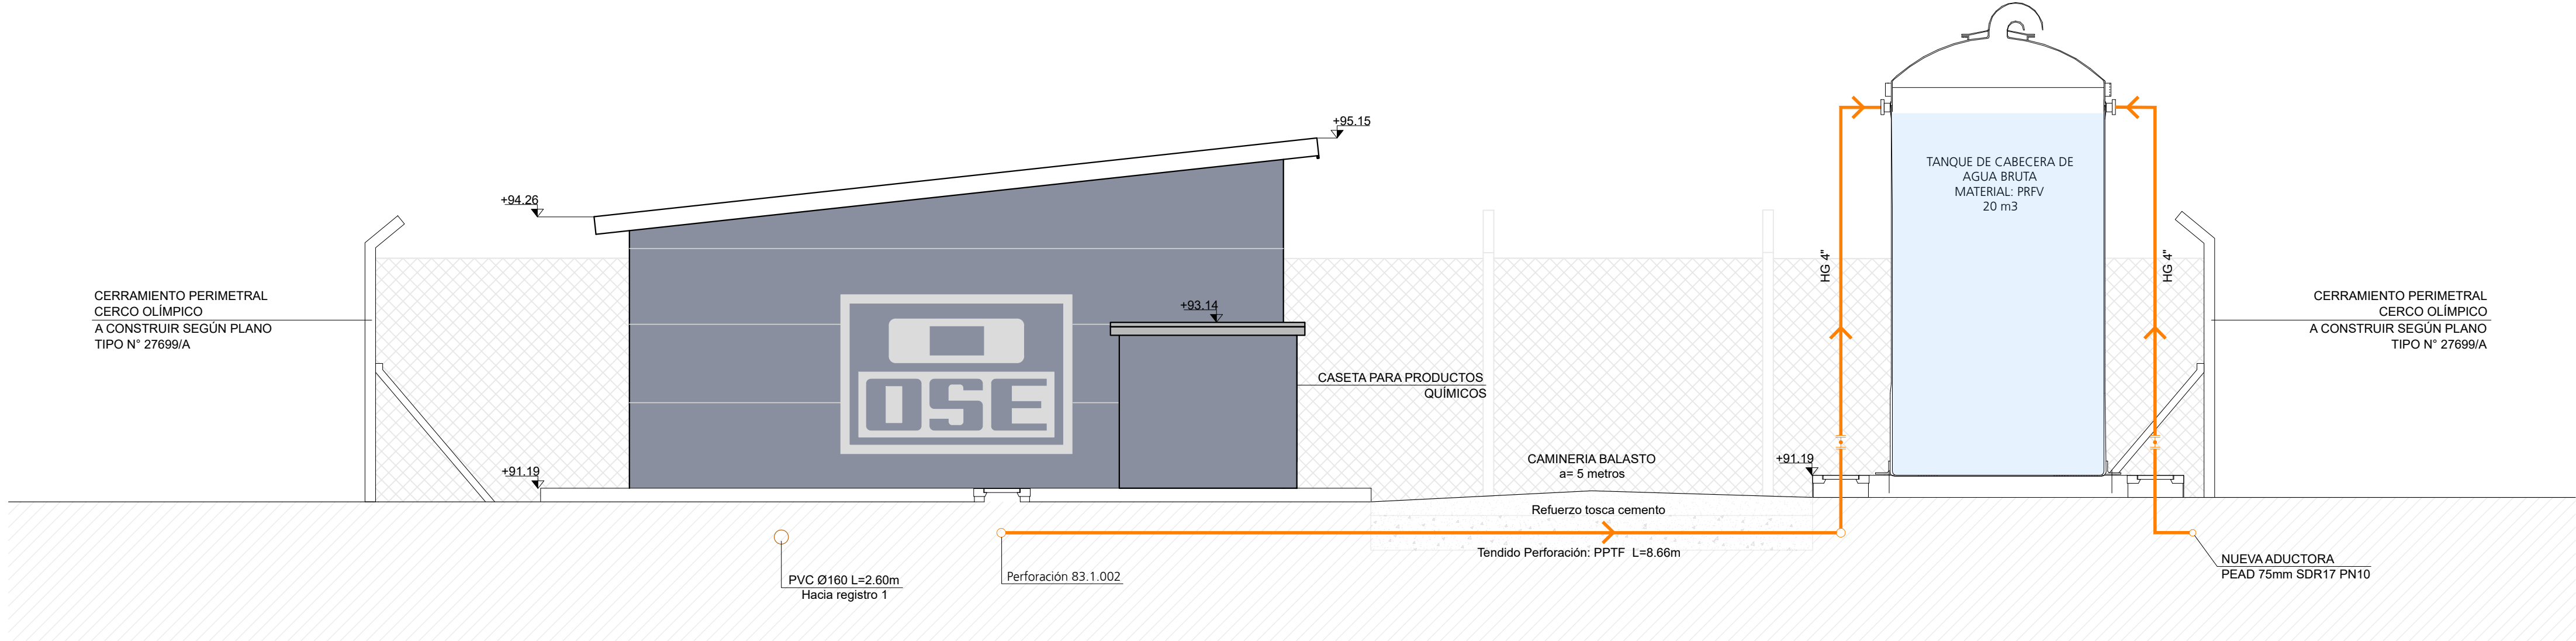

UBICACIÓN



REFERENCIAS

- TENDIDO AGUA BRUTA
- TENDIDO AGUA FILTRADA
- TENDIDO AGUA FILTRADA PARA MEZCLA
- TENDIDO AGUA OSMOTIZADA
- TENDIDO AGUA POTABLE
- LLAVE DE PASO
- MANÓMETRO
- CAUDALÍMETRO
- DOSIFICADOR
- DEPÓSITO DE SOLUCIONES
- TANQUE HIDRONEUMÁTICO
- OSMOSIS

NOTAS

\* Cotas altimétricas referidas al cero oficial.

ING. JUAN SANGUINETTI  
(FIRMA)

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO			
 GERENCIA DE AGUA POTABLE ING. MARGARITA PINTOS (FIRMA)	DEPARTAMENTO: COLONIA	LOCALIDAD: CAMPANA	ANTEPROYECTO
	USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		
	SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO PRETRATAMIENTO / TRATAMIENTO		
	CONTRAPARTE DE PROYECTO	CONTRAPARTE DE PROYECTO	ESCALA: 1:50
 ING. ALEJANDRO IRIARTE (FIRMA)	CONTRAPARTE DE PROYECTO	CONTRAPARTE DE PROYECTO	FECHA: OCT. 2023
	CONTRAPARTE DE PROYECTO	CONTRAPARTE DE PROYECTO	PLANO N°: CP-PT-06