

PLANTA DE TRATAMIENTO  
PLANTA  
ESC 1:50

B

C

E

CAUDALIMETRO  
DOSIFICADOR  
TARRINA DE  
ANTIINCrustANTE  
Vmin = 50 litros  
CAUDALIMETRO  
BYPASS MEZCLA  
1.1m3/h  
LLP DE AGUJA  
BYPASS DE  
EMERGENCIA  
LLP ACTUADA

CAUDALIMETRO  
DOSIFICADOR  
CAUDALIMETRO  
DOSIFICADOR

GRIFO DE SERVICIO  
EXTERIOR HG 1"

GRIFO DE  
SERVICIO  
INTERIOR  
PPTF 1"

CI 60x60  
TH 50 lts

BOMBEO DE ALTA BOOSTER CON  
VARIADOR DE FRECUENCIA  
Q=5.2m3/h  
h=21mca

TARRINA DE CLORO  
Vmin = 200 litros

ESPACIO RESERVADO PARA  
TARRINA DE SODA  
Vmin = 50 litros

ESPACIO RESERVADO PARA  
TARRINA DE CENIZA DE SODA  
Vmin = 1000 litros

PERFORACIÓN 83.1.002

REGISTRO N°1



REGISTRO N°2

CAUDALIMETRO  
DOSIFICADOR  
TARRINA DE  
ANTIINCrustANTE  
Vmin = 50 litros  
CAUDALIMETRO  
BYPASS MEZCLA  
1.1m3/h  
LLP DE AGUJA  
BYPASS DE  
EMERGENCIA  
LLP ACTUADA

CAUDALIMETRO  
DOSIFICADOR  
CAUDALIMETRO  
DOSIFICADOR

GRIFO DE SERVICIO  
EXTERIOR HG 1"

GRIFO DE  
SERVICIO  
INTERIOR  
PPTF 1"

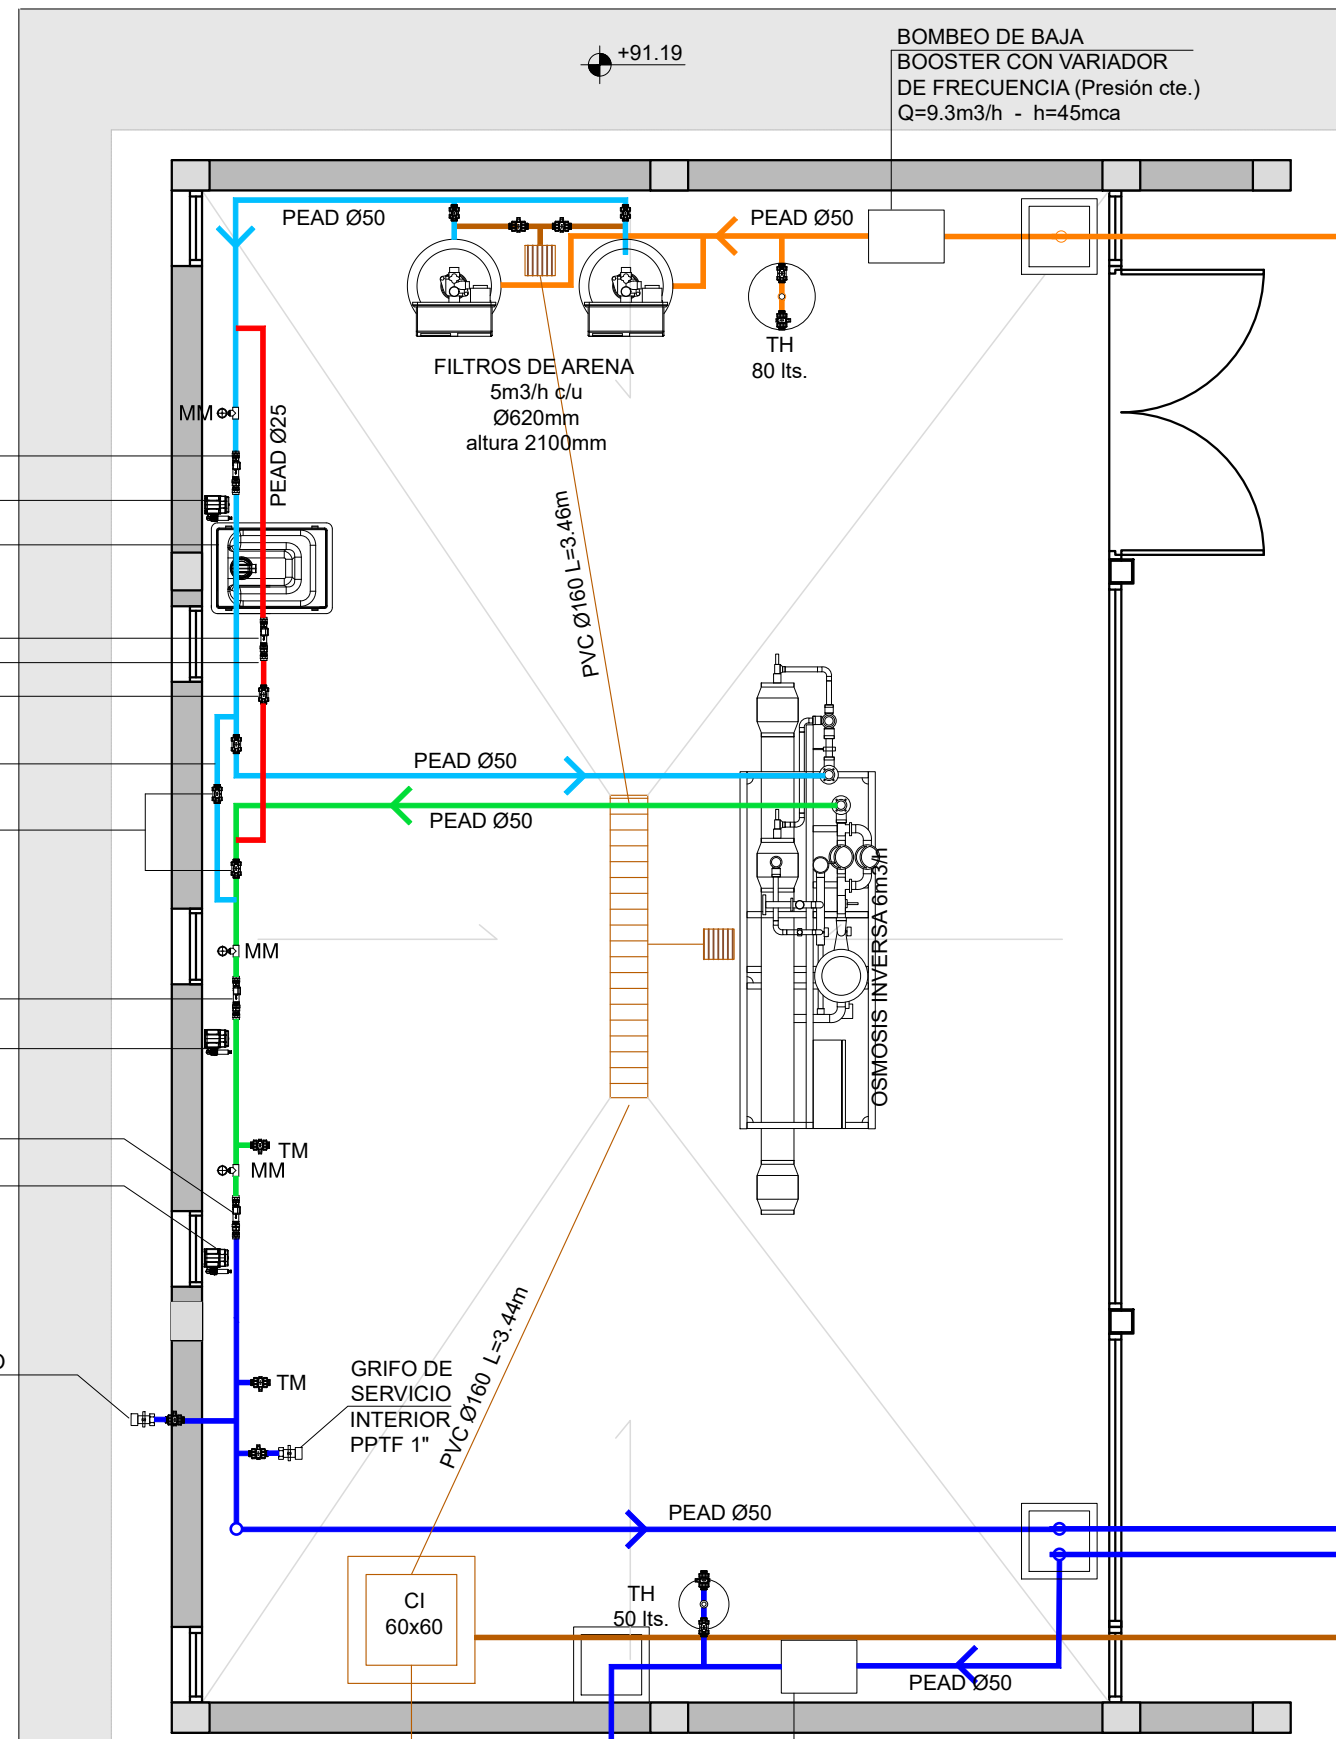


B

C

E

NUEVA ADJUSTORA  
PEAD 75mm SDR17 PN10

DETALLE INTERCONEXIÓN  
PLANTA



UBICACIÓN



REFERENCIAS

- TENDIDO AGUA BRUTA
- TENDIDO AGUA FILTRADA
- TENDIDO AGUA FILTRADA PARA MEZCLA
- TENDIDO AGUA OSMOTIZADA
- TENDIDO AGUA POTABLE
- LLAVE DE PASO
- MANÓMETRO
- CAUDALIMETRO
- DOSIFICADOR
- DEPÓSITO DE SOLUCIONES
- TANQUE HIDRONEUMÁTICO
- OSMOSIS

NOTAS

\* Cotas altimétricas referidas al cero oficial.

ING. JUAN SANGUINETTI  
(FIRMA)

ESTE PLANO CONSTA DE 17 PLANCHAS



GERENCIA DE AGUA  
POTABLE  
ING. MARGARITA PINTOS  
(FIRMA)

ING. ALEJANDRO IRRIBURO  
(FIRMA)

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CAMPANA ANTEPROYECTO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO  
PLANTA DE TRATAMIENTO -  
PRETRATAMIENTO / TRATAMIENTO

CONTRAPARTE DE PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTO ESCALA: 1:50

CONTRAPARTE DE PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTO FECHA: OCT. 2023

CONTRAPARTE DE PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTO PLANO N°

CP-PT-04